


NORLYS ASKER 1336

IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Asker 1336XX0009
09.11.2026 v.09.18
www.norlys.no

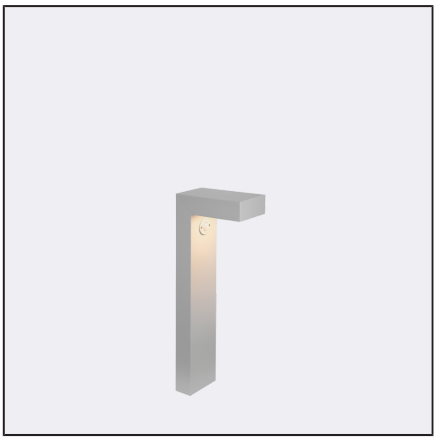

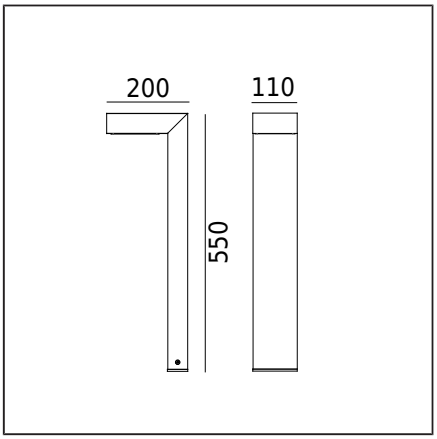

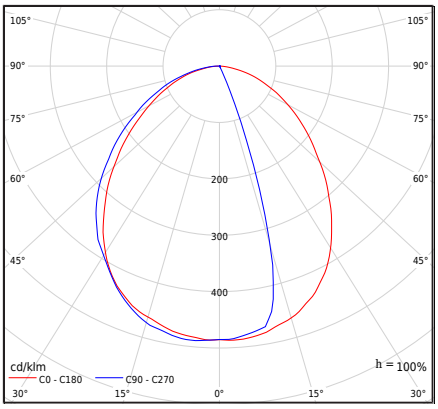

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida para baixo
Características da luminária	Luminária de design moderno. Para iluminar áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone. Garrafa de cabo EPDM.
Método de montagem	Montagem do luminária: 4 furos ø8mm, espaçamento 18x50mm. De acordo com as instruções de instalação incluídas. Os acessórios adicionais devem ser comprados separadamente.
Terminal	Terminais de conexão: max 4x4mm², possibilidade de conectar a luminária em loop max x2,5mm². Cabo em bainha redonda com diâmetro: ø4...8mm; ø8...12mm ou ø10...13,6mm.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado, detector de movimento PIR Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,93kg / 3,58kg
Dimensões da caixa [cm]	57cm x 23cm x 14cm
Dimensões da luminária [cm]	55cm x 20cm x 11cm

Dados técnicos

Controle externo	Sensor de Movimento PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	9,5W
Potência do luminário	9,7W
Fluxo luminoso da lâmpada	1080lm
Fluxo luminoso do luminária	585lm
Eficiência do luminária	60,3lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Luminária Power Factor	PF 0,9
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética A-G E / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para temperatura de cor LED 2700K [1/1]
- em outra cor de estrutura (de acordo com a paleta de cores RAL)
- com a possibilidade de programar o sensor de movimento para outros parâmetros

Condições de venda e outras informações a combinar com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	2,98A / 34,07µs
Classificação BUG	B0-U1-G0

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 144, B 16A: 230, C 10A: 239, C 16A: 391

Acessórios vendido separadamente

1907ZX0009	Âncora de concretagem
3090GA0009	Adaptador de montagem
1909GA0010	Adaptador para fundação de concreto
3081XX0009	Adaptador de montagem
1908GA0009	Âncora de solo

Peças de reposição

ZS PIR 0913360000	Kit de reparo.
ZS1336xx0009	Kit de reparo.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções acompanhando a luminária. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as normas vigentes. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.

ASKER 1336



Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Índices

Índice	Cor	RAL
1336AL	ALUMÍNIO	9006
1336GR	GRAFITE	7016
1336BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções acompanhando a luminária. A instalação e os trabalhos de manutenção devem ser realizados por uma pessoa com as autorizações e qualificações apropriadas, de acordo com as normas vigentes. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.