


# NORLYS HALMSTAD 1346


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Halmstad
1346XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

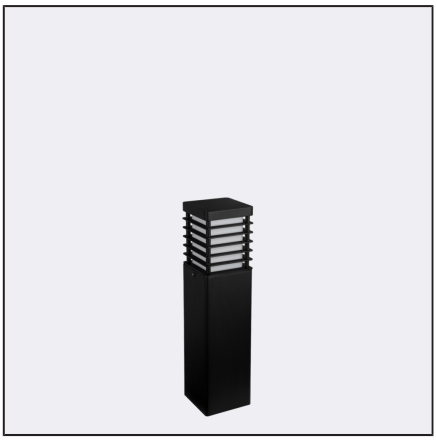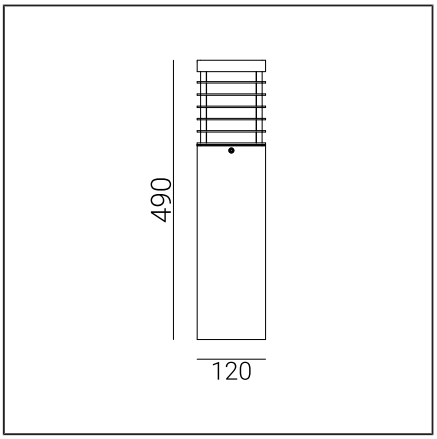

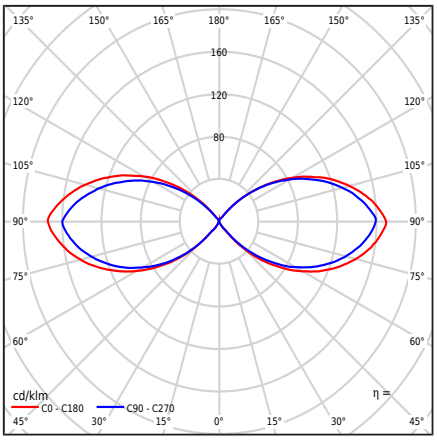


## Typ av armatur
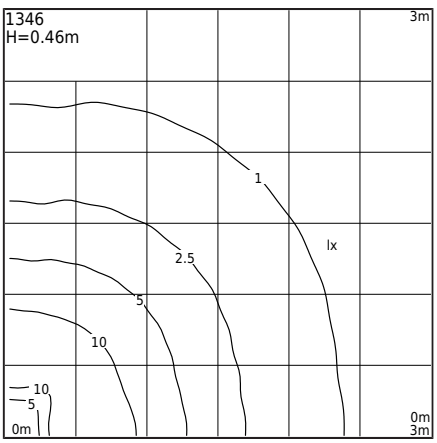
| | |
|---|---|
| Typ armatur | Pollare |
| Fotometrisk kropp | Obehandlat ljus, delvis täckt uppifrån. |
| Armaturens egenskaper | En pollare armatur med en stabil och hållbar struktur.<br>För belysning av privata områden och andra arkitektoniska koncept. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. PMMA, opal Silikontätning. |
| Monteringsmetod | Montering av armatur: 3 hål ø9mm, på diametern av ø65mm var 120°<br>Övriga tillbehör måste köpas separat. |
| Terminal | Anslutningsterminaler: max 2x4mm²<br>Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max x2,5mm²<br>Runt isolerat kabel med en maximal diameter på ø12,5mm |
| Typ ljuskälla | LED-modul, elektronisk strömförsörjning<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker<br>Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Armaturvikt netto / brutto | 8,2kg / 8,78kg |
| Förpackning mått [cm] | 16cm x 16cm x 57cm |
| Armaturens mått [cm] | 12cm x 12cm x 49cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Produktblad) |
| Drivdon | Ja |
| Drivdon hållbarhet | 50000h |
| Külső ellenőrzés | Dims. TRIAC (KGP). (Användarhandbok) |
| Led modul effekt | 6,7W |
| Armatur effekt | 8,5W |
| Lumen modul | 1059lm |
| Lumen ut | 310lm |
| Armaturens effekt | 36,5lm/W |
| ULOR | 47% |
| Färgtemperatur | 4000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Effektfaktor | PF 0,90 |
| THD-faktor | 20% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Valfritt är armaturen också tillgänglig:
- I säkerhetsklass för KL I
- För LED-färg 2700K [1/1]
- För ett annat värde av ljusflöde
- Version med överspänningsskyddsenhet (SPD)
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten)
- För en annan höjd av armaturen

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

| | |
|---|---|
| Inrush current | 8A / 10µs |

## Tillbehör Säljs separat

| | |
|---|---|
| 3086GA0009 | Monteringsadapter |
| 3080GA0009 | Monteringsadapter |
| 205ZX0010 | Ankare för ingjutning |
| 206GA0010 | Markankare |
| 206GA0S10 | Adapter för betongfundament |

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| ZS1343zx0009 | Reparationssats. |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknologin, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.

# HALMSTAD 1346




Halmstad
1346XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

## Filer som kan laddas ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| BIM ArchiCAD | |

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, läs instruktionerna som bifogas armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknologin, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondensation, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte armaturens kvalitet.