

NORLYS ASKER POLE 1363


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Asker pole
1363XX0011
16.09.2026 v.11.15
www.norlys.no



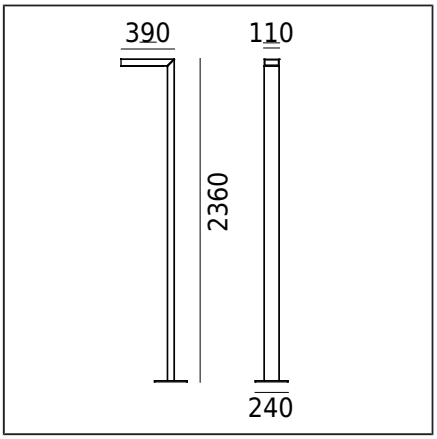

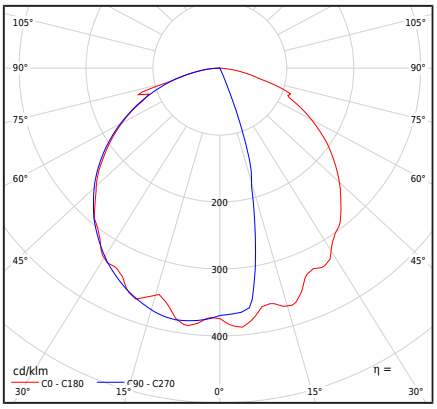

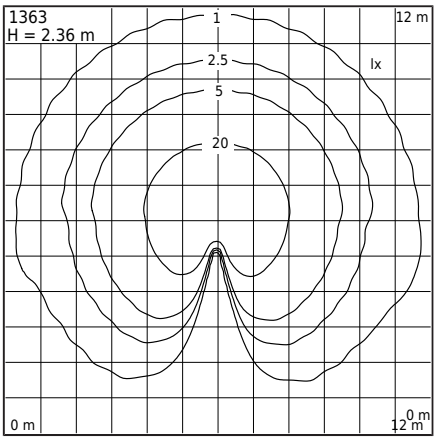

Type af armatur

Fotometrisk krop	Ensidet lys: symmetrisk, rettet nedad.
Egenskaber ved armaturet	Til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Ekstruderet aluminiumsprofil, pulverlakeret. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 4 huller ø12mm, afstand 200x200mm Andet tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x4 mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer på maks 3x2,5 mm² Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på ø12,5 mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	11kg / 17,05kg
Boksdimensioner [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Luminaiemål [cm]	11cm x 236cm x 39cm
Sideareal af armatur	0,258m²

Tekniske data

2 LED-moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Datablad)
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	10,6W
Armatur wattforbrug	12W
Lampe lysstrøm	1988lm
Luminaires lysstrøm	1128lm
Effektivitet af armaturet	94lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	10%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilder med energieffektivitetsklasse C / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- I sikkerhedsklassen for KL II
- For LED-farven 2700K [1/1]
- For en anden værdi af lysstrømmen
- For en anden farve af beslaget (ifølge RAL-farvepaletten)

Salgsbetingelser og yderligere oplysninger, efter kontakt med salgsafdelingen hos Norlys

Startstrøm	2A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Tilbehør sælges separat

117GA0009	Jordanker
116ZX0009	Anker til indstøbning

Reservedele

ZS1363zx0011	Servicesæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen skal du læse de vedhæftede instruktioner til armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondensation, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet

ASKER POLE 1363

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1363AL	ALUMINIUM	9006
1363GR	GRAFIT	7016
1363BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før installationen skal du læse de vedhæftede instruktioner til armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med passende autorisationer og kvalifikationer i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondensation, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet