


NORLYS ASKER POLE PRO 1364


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
1364XX0010
02.11.2026 v.10.7
www.norlys.no

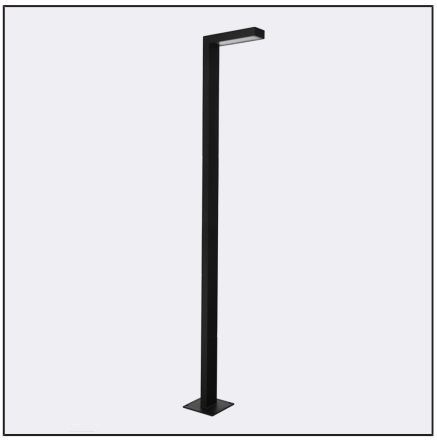

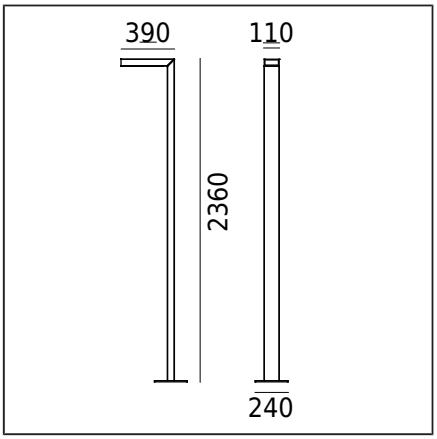

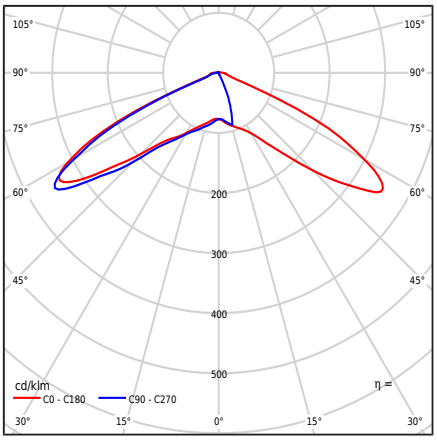

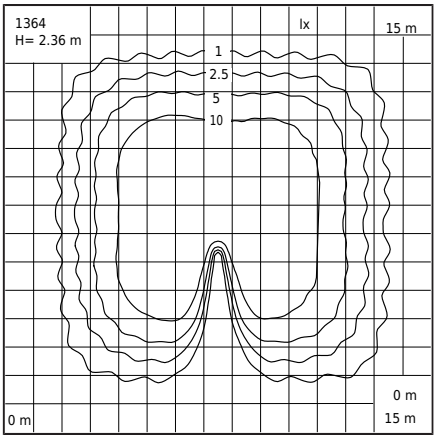

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Magánterületek, parkok és egyéb építészeti koncepciók megvilágításához

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A szerelvény rögzítése: 4 db ø12 mm-es furat, 200x200 mm-es távolságban. Az mellékelt szerelési útmutató szerint. A többi tartozék külön vásárolható meg.
Terminál	Csatlakozó bilincsek: max 3x4mm², max 3x4mm²-es lámpatest hurkolási lehetősége. Kerek kábel külső átmérője: ø4...8mm, ø8...12mm vagy ø10...13,6mm
A fényforrás típusa	Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	11kg / 17,05kg
Doboz méretei [cm]	26cm x 240cm x 53cm
A lámpatest méretei [cm]	236cm x 11cm x 39cm
A lámpatest oldalsó területe	0,258m²

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	6,1W
Lámpatest teljesítmény	8W
Lámpa fényáram	1099lm
Világító fényáram	1128lm
A lámpatest hatékonysága	141lm/W
ULOR	0,87%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,86
THD tényező	< 15%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	D / EPREL
Bekapcsolási áram	5A / 50µs
BUG értékelés	B0-U3-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Kiegészítők Külön megvásárolható

116ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS1364xx0010	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok — Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat az előírásoknak megfelelően megfelelő jogosultságokkal és szakképesítéssel rendelkező személy végzi. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kívánsága alapján nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

ASKER POLE PRO 1364

Indexek

Index	Szín	RAL
1364AL	ALUMÍNIUM	9006
1364BL	FEKETE	9005
1364GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A szerelés megkezdése előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat az előírásoknak megfelelően megfelelő jogosultságokkal és szakképesítéssel rendelkező személy végzi. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat az ügyfél kívánsága alapján nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.