


NORLYS ASKER POLE PRO 1365


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Asker pole pro
1365XX0009
08.10.2026 v.09.20
www.norlys.no

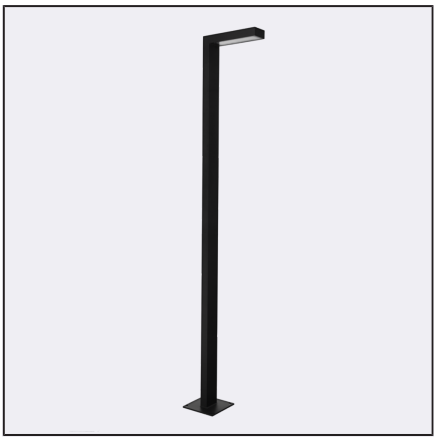

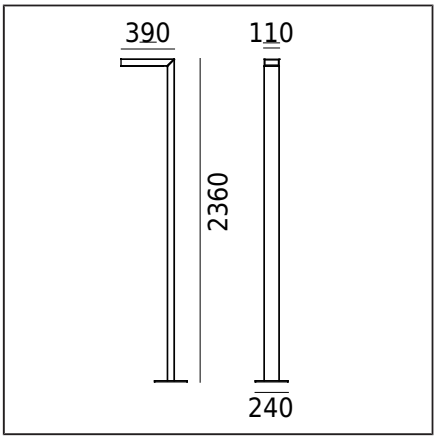

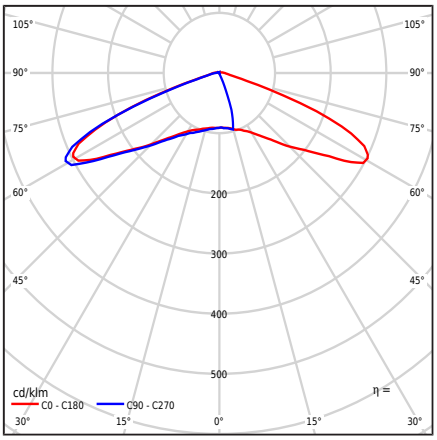

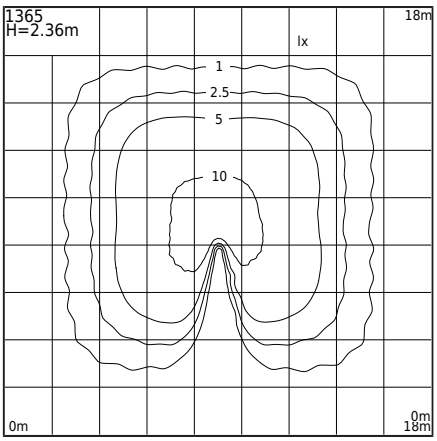

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Privaatalade, pargialade ja teiste arhitektuurikontseptsioonide valgustamiseks. Lai, ühtlane valgusvoog.

Üldine teave

Materjalid	Ekstrudeeritud alumiiniumprofiil, pulbervärvitud. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 4 auku ø12mm, vahemaa 200x200mm Vastavalt lisatud paigaldusjuhistele Muud tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusklemmid: max 5x4mm² Valgusti ühendamise võimalus silmadesse: max 5x2,5mm² Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga: ø4...8mm, ø8...12mm või ø10...13,6mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	11kg / 17,05kg
Kasti mõõtmed [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Valgusti mõõtmed [cm]	39cm x 11cm x 236cm
Valgusti külgala	0,258m²

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	6,4W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	1158lm
Valgusti valgusvoog	1081lm
Valgusti tõhusus	127,2lm/W
ULOR	1%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM5
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,99
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti samuti saadaval:
- Töörežiim/hämardamine: faasihämarus; DALI/TD; DALI väljas täisprogramm
- Erilise tellimuse korral saadaval muud töörežiimid/ hämardamine osana "keset ööd" DALI väli süsteemist AstroDim / Dynadimmer
- Liikumisanduri tüübiga: HF, PIR
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- Kaitseseadmega (SPD) variant
- Erineva valgusti värvi jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- Erineva valgusti kõrguse jaoks

Müügi tingimused ja muu teave pärast Norlys müügiosakonnaga kontakteerumist

BUG hindamine	"B1-U1-G1"

Tarvikud müüakse eraldi

116ZX0009	Ankur betoneerimiseks
117GA0009	Maapindankur

Varuosad

ZS1365xx0009	Teeninduse komplekt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname klienti soovil lisainfot. LED-mooduli vahetamist tohib teha vastava kvalifikatsiooniga isik, järgides kehtivaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti

ASKER POLE PRO 1365



Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1365AL	ALUMIINIUM	9006
1365GR	GRAFIIT	7016
1365BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname klienti soovil lisainfot. LED-mooduli vahetamist tohib teha vastava kvalifikatsiooniga isik, järgides kehtivaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti