


NORLYS ASKER POLE PRO 1365


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Asker pole pro
1365XX0009
08.10.2026 v.09.20
www.norlys.no

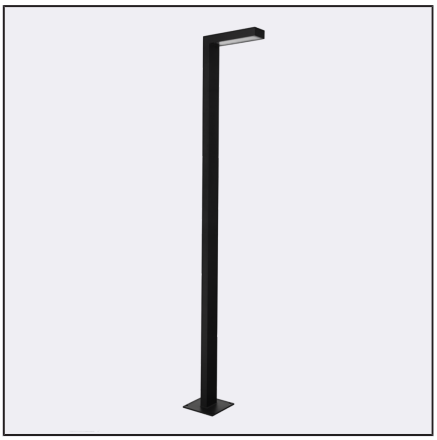

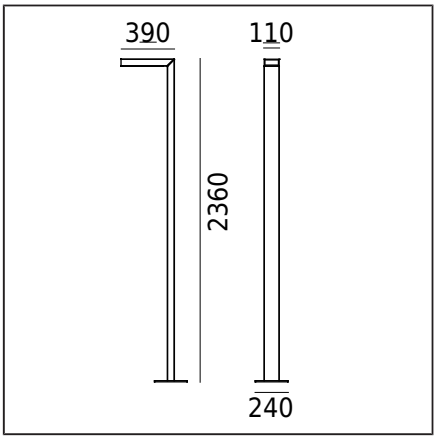

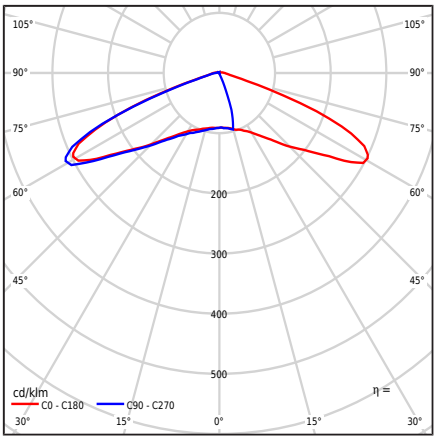

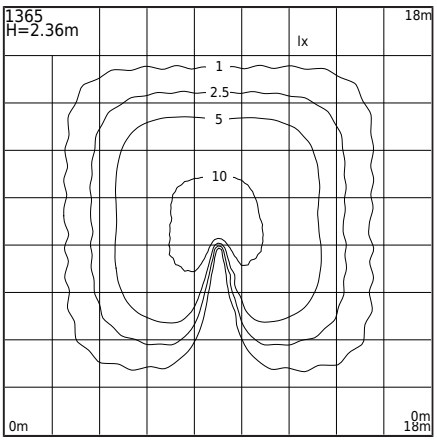

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Для освітлення приватних територій, парків та інших архітектурних концепцій. Широкий, рівномірний потік світла.

Загальна інформація

Матеріали	Екструдований алюмінієвий профіль, порошкове покриття. Зовнішня герметична лінза - прозорий пластик PMMA Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори ø12 мм, відстань 200x200 мм Згідно з доданими інструкціями щодо складання Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	Клеми з'єднання: макс. 5x4мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 5x2,5мм² Круглий ізольований кабель діаметром: ø4...8мм, ø8...12мм або ø10...13,6мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	11kg / 17,05kg
Розміри коробки [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Розміри світильника [cm]	39cm x 11cm x 236cm
Бічна поверхня світильника	0,258m²

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	6,4W
Потужність світильника	8,5W
Світловий потік лампи	1158lm
Світловий потік світильника	1081lm
Ефективність світильника	127,2lm/W
ULOR	1%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM5
Індекс кольоропередачі CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF 0,99
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

За бажанням, світильник також доступний:
- Режим роботи/затемнення: фазове затемнення; DALI/TD ; DALI outdoor full program
- За спеціальним замовленням доступні інші режими роботи / затемнення у рамках системи "середина ночі"
DALI outdoor
AstroDim / Dynadimmer
- У версії з датчиком руху типу: HF, PIR
- Для іншого значення світлового потоку
- Версія з пристроєм захисту від перенапруг (SPD)
- Для іншого кольору світильника (згідно палітри кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника
Умови продажу та інша інформація після контакту з Відділом продажів Norlys

Рейтинг BUG	"B1-U1-G1"

Аксесуари продається окремо

116ZX0009	Заливка анкерів
117GA0009	Якір для кріплення до землі

Запасні частини

ZS1365xx0009	Набір послуг.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, які додаються до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Модуль LED змінюється особою з відповідною кваліфікацією, з дотриманням чинних регламентів. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника

ASKER POLE PRO 1365



Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
1365AL	АЛЮМІНІЙ	9006
1365GR	ГРАФІТ	7016
1365BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкції, які додаються до світильника. Через динамічний розвиток технології освітлення ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Модуль LED змінюється особою з відповідною кваліфікацією, з дотриманням чинних регламентів. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника