


NORLYS ASKER POLE PRO 1367


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | No Dim

Asker pole pro
1367XX0010
02.11.2026 v.10.11
www.norlys.no

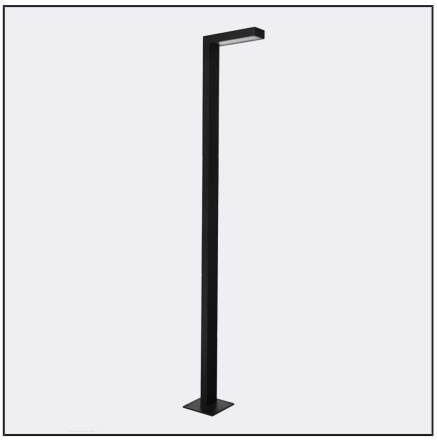

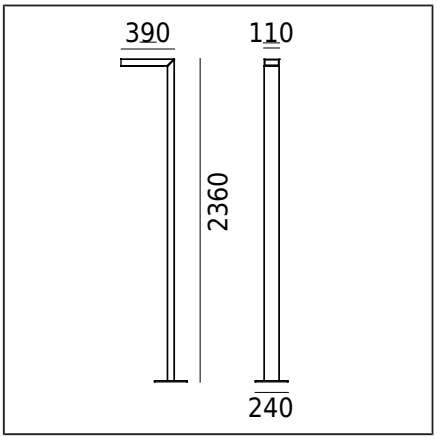

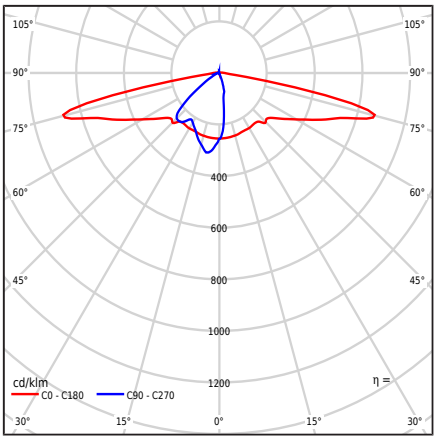

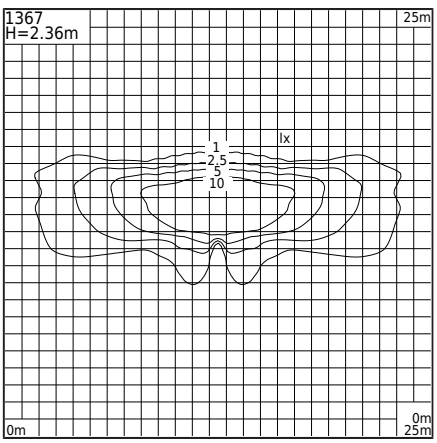

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil lencse típusa: T2-L (IESNA III. típus)
A lámpatest jellemzői	Privát területek, parkok és egyéb építészeti koncepciók megvilágításához.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 4 db ø12 mm-es lyuk, 200x200 mm osztással. Az mellékelt szerelési útmutató szerint. További tartozékok külön vásárolhatók meg.
Terminál	Csatlakozó sorkapcsok: max 3x4mm², a lámpatest hurokba csatlakoztatásának lehetősége: max 3x4mm² Kerek vezeték átmérője: ø4...8mm, ø8...12mm vagy ø10...13,6mm
A fényforrás típusa	Optikai készlet IP67-tel (LED modul és lencse), tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	11kg / 17,05kg
Doboz méretei [cm]	26cm x 240cm x 53cm
A lámpatest méretei [cm]	236cm x 11cm x 39cm
A lámpatest oldalsó területe	0,258m²

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	6,1W
Lámpatest teljesítmény	7,9W
Lámpa fényáram	1158lm
Világító fényáram	1125lm
A lámpatest fényerőssége	1055cd
A lámpatest hatékonysága	142,4lm/W
ULOR	0,86%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,86
THD tényező	< 15%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Bekapcsolási áram	5A / 50µs
BUG értékelés	B1-U2-G1

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Kiegészítők Külön megvásárolható

116ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz
117GA0009	Talajhorgony

Alkatrészek

ZS1367xx0010	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok | Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A felszerelés megkezdése előtt olvassa el az armatúrához mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítéssel rendelkező személy végzi a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat ügyfélkérésre biztosítunk. A kondenzáció, amely a világítótestekben előfordulhat, természetes jelenség, és nem rontja az armatúra minőségét.

ASKER POLE PRO 1367

Indexek

Index	Szín	RAL
1367AL	ALUMÍNIUM	9006
1367BL	FEKETE	9005
1367GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A felszerelés megkezdése előtt olvassa el az armatúrához mellékelt útmutatót. A szerelést és a karbantartási munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítéssel rendelkező személy végzi a hatályos előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat ügyfélkérésre biztosítunk. A kondenzáció, amely a világítótestekben előfordulhat, természetes jelenség, és nem rontja az armatúra minőségét.