


NORLYS ASKER POLE PRO 1368


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
1368XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.no

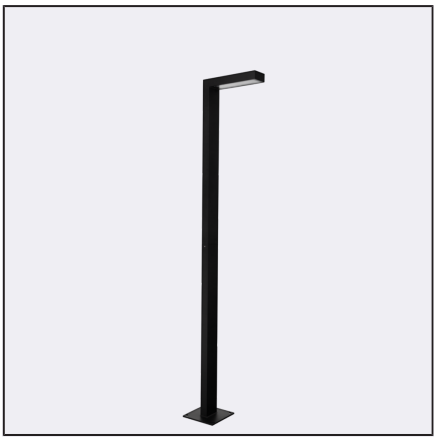

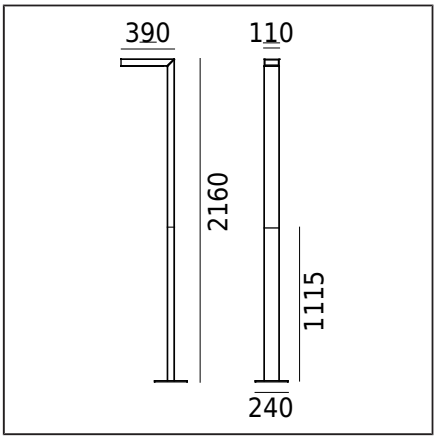

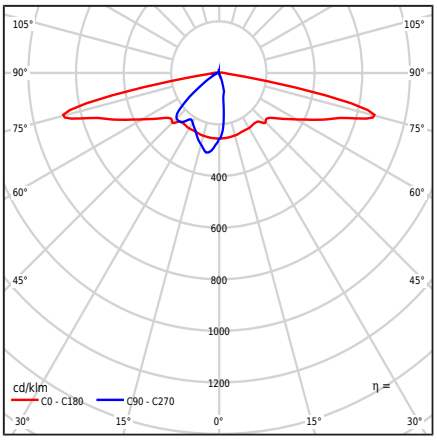

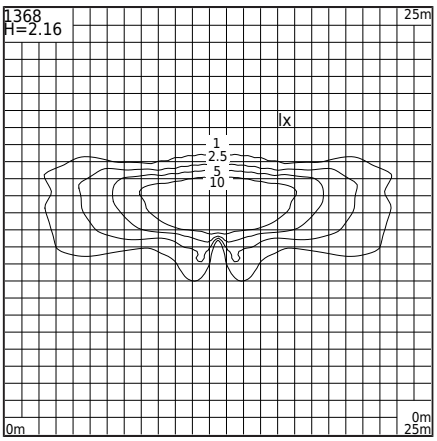

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil lencse típusa: T2-L (IESNA III. típus)
A lámpatest jellemzői	Magánterületek, parkok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására. A széles és egyenletes fényáram ideális: ösvények, járdák stb. megvilágítására. Világítási és csatlakozási kamra tömítettsége IP65.

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest szerelése: 4 furat ø12mm, távolság 200x200mm, További kiegészítők külön vásárolhatók meg
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x4mm², Lehetőség a világítótest hurokba kötésére max 5x4mm², Kerek szigetelt kábel legfeljebb ø12,5mm átmérővel
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	10,54kg / 12,11kg
Doboz méretei [cm]	25cm x 115cm x 56cm
A lámpatest méretei [cm]	390cm x 24cm x 216cm
A lámpatest oldalsó területe	0,232m²

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,4W
Lámpatest teljesítmény	8,6W
Lámpa fényáram	1158lm
Világító fényáram	1130lm
A lámpatest fényerőssége	1006cd
A lámpatest hatékonysága	131,4lm/W
ULOR	0,87%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A D / EPREL

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 43

Kiegészítők Külön megvásárolható

117GA0009	Talajhorgony
116ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS1368zx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A LED modul cserélhető megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét

ASKER POLE PRO 1368



Asker pole pro
1368XX0009
16.09.2026 v.09.19
www.norlys.no

Indexek

Index	Szín	RAL
1368AL	ALUMÍNIUM	9006
1368BL	FEKETE	9005
1368GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A LED modul cserélhető megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét