


NORLYS ASKER POLE PRO 1369


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Asker pole pro
1369XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

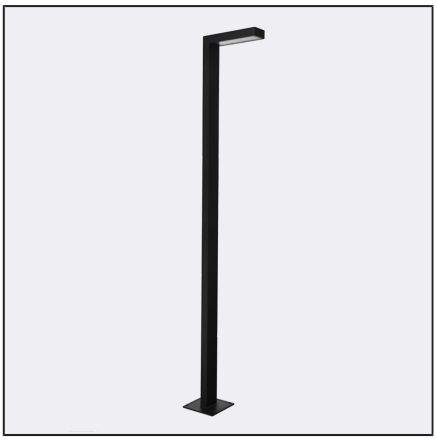

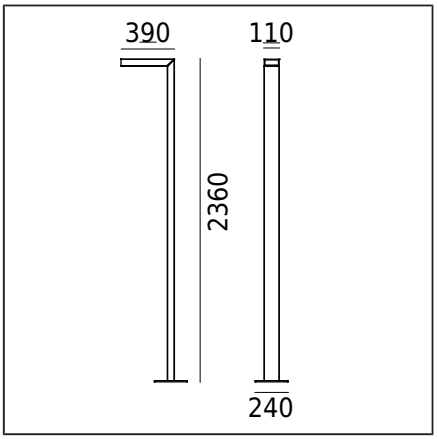

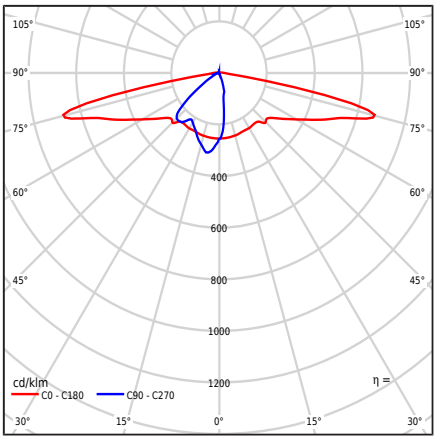

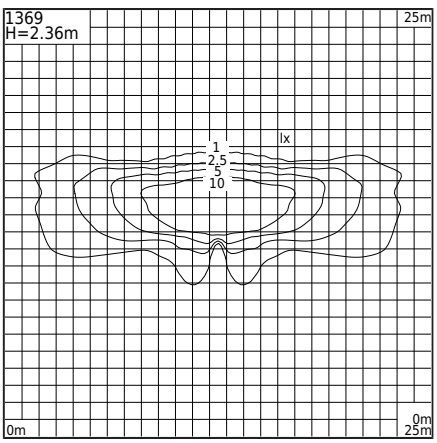

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός Ledil τύπου T2-L (IESNA τύπου III)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό για το φωτισμό ιδιωτικών περιοχών, δημόσιων χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Διέλασμα αλουμινίου, επικαλυμμένο με σκόνη. Ο εξωτερικός ερμητικός φακός - διαφανές πλαστικό PMMA Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 4 τρύπες με διάμετρο ø12mm, απόσταση 200x200mm. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 5x4mm², δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε σειρά μέγιστο 5x4mm². Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο μέγιστο ø12,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	LED μονάδα, DALI εξωτερική ηλεκτρονική πηγή ενέργειας Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	11kg / 17,05kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Πλευρική περιοχή του φωτιστικού	0,258m²

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Εξωτερικός έλεγχος	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	6,4W
Ισχύς φωτιστικού	8,6W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1158lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1130lm
Φωτεινή ένταση του φωτιστικού	1006cd
Απόδοση του φωτιστικού	131,4lm/W
ULOR	0,87%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,85
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Διαθέσιμο για τοποθέτηση άλλου τύπου φακού.
Η διάρκεια υλοποίησης κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys Sp. z o.o.

Ρεύμα εισροής	15A/295μs
Βαθμολογία BUG	B1-U2-G1

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

117GA0009	Άγκυρα εδάφους
116ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση

Ανταλλακτικά

ZS1369xx0009	Ορισμός υπηρεσιών.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Οι μονάδες LED πρέπει να αντικαθίστανται από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.

ASKER POLE PRO 1369



Asker pole pro
1369XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
1369AL	ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ	9006
1369GR	ΓΡΑΦΊΤΗΣ	7016
1369BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, επιπλέον πληροφορίες είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος. Οι μονάδες LED πρέπει να αντικαθίστανται από εξειδικευμένο άτομο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.