


NORLYS ASKER POLE PRO 1369


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

Asker pole pro
1369XX0009
16.09.2026 v.09.28
www.norlys.no

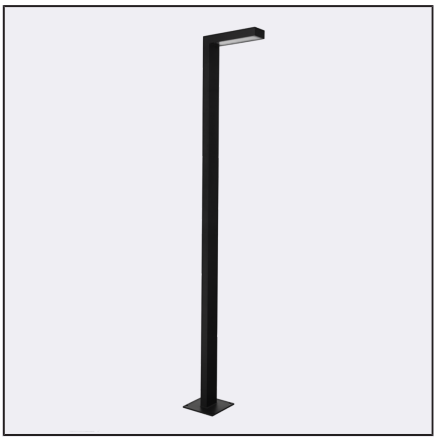

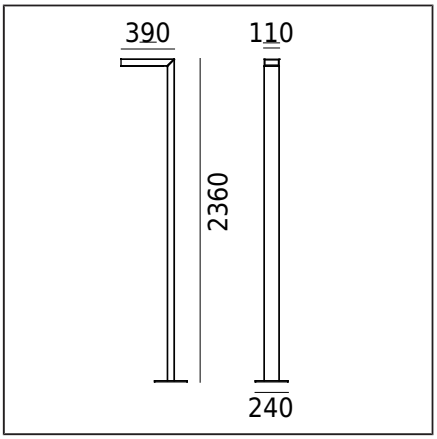

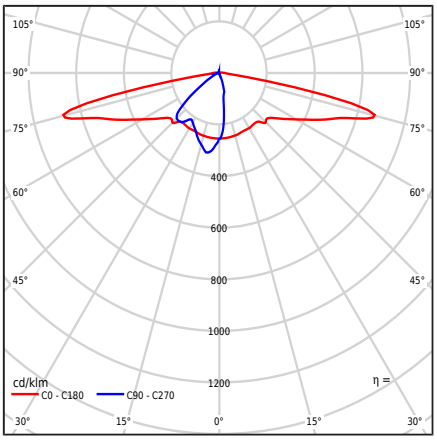

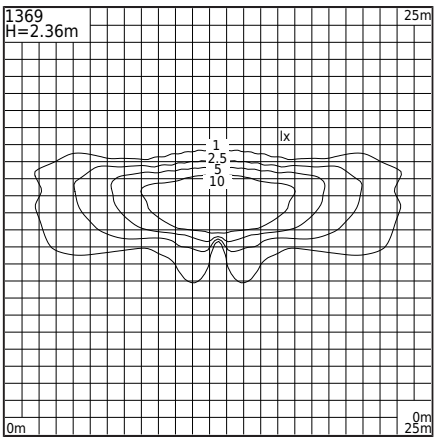

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil lencse típusa: T2-L (IESNA III. típus)
A lámpatest jellemzői	Lámpatest magánterületek, közterek és egyéb építészeti koncepciók megvilágításához

Általános információ

Anyagok	Extrudált alumínium profil, porszórt bevonattal Hermetikus külső lencse - átlátszó műanyag Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A világítótest rögzítése: 4 lyuk ø12mm átmérővel, 200x200mm távolságban. Egyéb kiegészítők külön vásárolhatók meg
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 5x4mm², a lámpatest hurkolt bekötésének lehetősége max 5x4mm². Kör keresztmetszetű szigetelt kábel, max ø12,5mm átmérővel.
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	11kg / 17,05kg
Doboz méretei [cm]	26cm x 240cm x 53cm
A lámpatest oldalsó területe	0,258m²

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,4W
Lámpatest teljesítmény	8,6W
Lámpa fényáram	1158lm
Világító fényáram	1130lm
A lámpatest fényerőssége	1006cd
A lámpatest hatékonysága	131,4lm/W
ULOR	0,87%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,85
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Rendelkezésre áll egy másik típusú lencse felszerelésére.
A megvalósítás időtartama a Norlys Sp. z o.o. Értékesítési Osztályával való konzultáció után.

Bekapcsolási áram	15A/295µs
BUG értékelés	B1-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

117GA0009	Talajhorgony
116ZX0009	Horgonyr a betonozáshoz

Alkatrészek

ZS1369xx0009	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetőek. A LED modulokat szakképzett személynek kell kicserélnie a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

ASKER POLE PRO 1369

Indexek

Index	Szín	RAL
1369AL	ALUMÍNIUM	9006
1369BL	FEKETE	9005
1369GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre elérhetőek. A LED modulokat szakképzett személynek kell kicserélnie a vonatkozó szabályozásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.