



NORLYS ASKER POLE PRO 1369

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DALI2

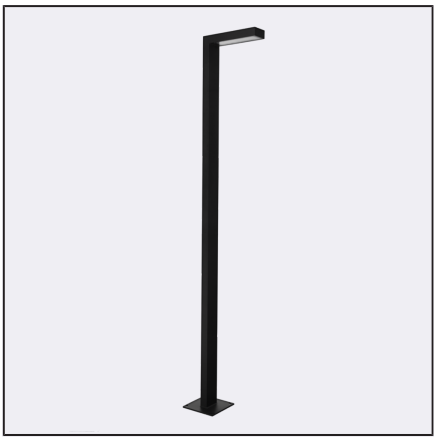

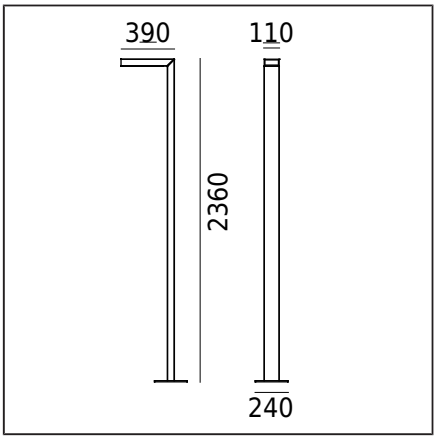

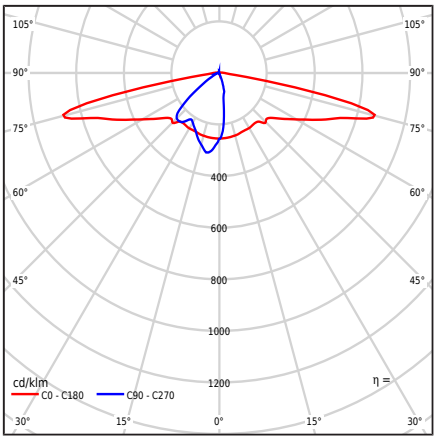

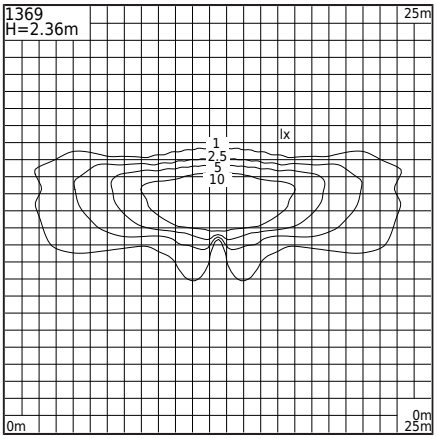

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Ledil lente tipo T2-L (IESNA tipo III)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio per l'illuminazione di aree private, spazi pubblici e altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio dell'apparecchio di illuminazione: 4 fori su un diametro ø12mm, interasse 200x200mm. Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 5x4mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 5x4mm². Cavo isolato rotondo con diametro max ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI per esterni Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	11kg / 17,05kg
Dimensioni della scatola [cm]	26cm x 240cm x 53cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,258m²

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	6,4W
Potenza del lume.	8,6W
Flusso luminoso della lampada	1158lm
Flusso luminoso del luminare	1130lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	1006cd
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	131,4lm/W
ULOR	0,87%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM4
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,85
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Disponibile per montare un altro tipo di lente.
Il termine della realizzazione dopo consultazione con il Dipartimento Vendite di Norlys Sp. z o.o.

Corrente di spunto	15A/295µs
Valutazione BUG	B1-U2-G1

Accessori venduto separatamente

117GA0009	Ancoraggio al suolo
116ZX0009	Ancora per cementare

Parti di ricambio

ZS1369xx0009	Servizio impostato.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima di installarlo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. I moduli LED devono essere sostituiti da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.

NORLYS ASKER POLE PRO 1369

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indici

Indice	Colore	RAL
1369AL	ALLUMINIO	9006
1369GR	GRAFITE	7016
1369BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Si prega di leggere il manuale prima di installarlo. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. I moduli LED devono essere sostituiti da una persona qualificata in conformità con le normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non compromette la qualità dell'apparecchio di illuminazione.