

NORLYS MANDAL 1374


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED

Mandal 1374XX0010
16.09.2026 v.10.11
www.norlys.no



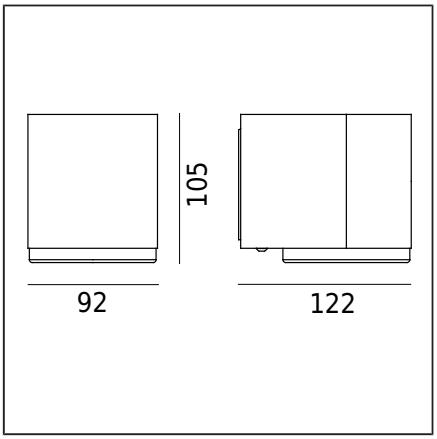

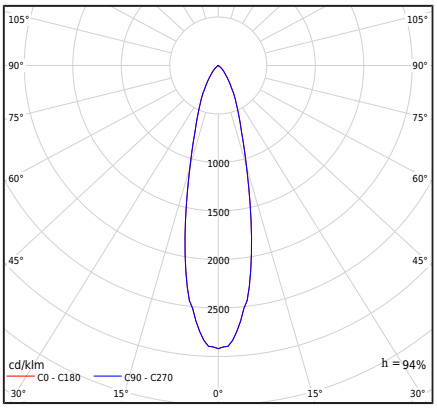

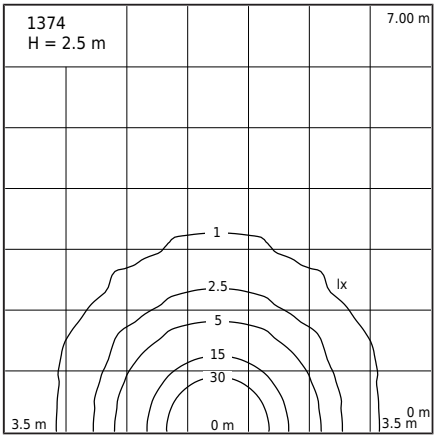

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Enkelsidet lys med 25D strålevinkel nedadrettet
Egenskaber ved armaturet	Væghængt armatur med moderne design. Til belysning af private områder og offentlige rum.

Generel information

Materialer	Front - galvaniseret stål eller pulverlakeret galvaniseret stål. Lampskærm - sikkerhedsglas, gennemsigtig. Silikonepakning. Base - galvaniseret stål.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: 2 huller ø4,2 mm, afstand 45 mm.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm², mulighed for at forbinde armaturet i loop max 3x1,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED GU10-lampe Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en slutbruger.
Armaturens vægt netto / brutto	0,85kg / 1kg
Boksdimensioner [cm]	12,5cm x 13cm x 10cm
Luminaiemål [cm]	9,2cm x 12,2cm x 10,5cm

Tekniske data

LED-pære GU10	LED PAR16
Lyskilde wattstyrke	LED max 4W
Armatur wattforbrug	LED max 4W
ULOR	0%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Mulighed for at bestille armatur med LED GU10 lampe type Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (dæmpbar).

BUG-vurdering	B0-U0-G0

Tilbehør sælges separat

130XX0009	Hjørnebeslag

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1374BL	SORT	9005
1374GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Læs venligst manualen før installation. På grund af den dynamiske udvikling af lysteknologi er yderligere information tilgængelig efter anmodning. LED-modulet skal udskiftes af en kvalificeret person i overensstemmelse med gældende regler. Kondens, som kan opstå i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet.