


NORLYS MANDAL 1374

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED



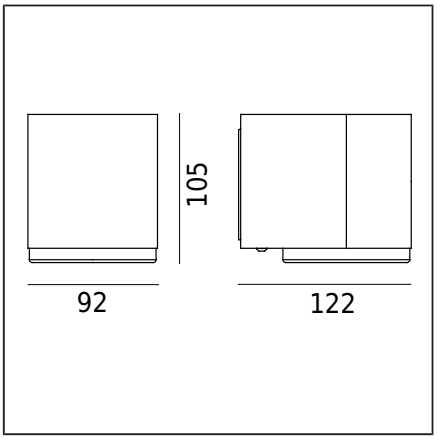

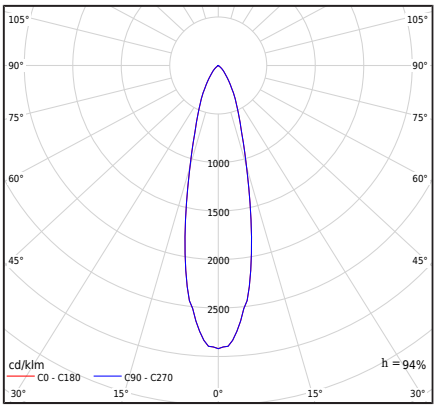

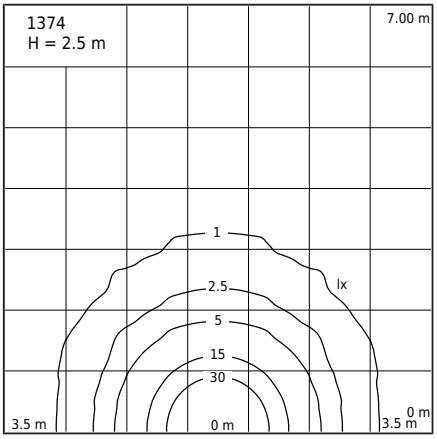

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Egyoldalas világítás 25 fokos sugárszöggel lefelé
A lámpatest jellemzői	Falra szerelhető lámpatest modern dizájnnal. Magánterületek és közterek megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Eleje - galvanizált acél vagy porfestett galvanizált acél Búra - biztonsági üveg, átlátszó. Szilikon tömítés. Alap - galvanizált acél
Felszerelési módszer	A luminaire rögzítése: 2 lyuk ø4,2mm, távolság 45mm.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolásos bekötésére max 3x1,5mm². Szigetelésben lévő kerek vezeték, átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	LED GU10 lámpa Végfelhasználó által cserélhető fényforrás (csak LED)
Világítótest súlya nettó / bruttó	0,85kg / 1kg
Doboz méretei [cm]	12,5cm x 13cm x 10cm
A lámpatest méretei [cm]	9,2cm x 12,2cm x 10,5cm

Műszaki adatok

LED lámpa GU10	LED PAR16
Fényforrás teljesítmény	LED max 4W
Lámpatest teljesítmény	LED max 4W
ULOR	0%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Lehetőség van Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (dimmelhető) típusú LED GU10 lámpával rendelni a lámpatestet.

BUG értékelés	B0-U0-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

130XX0009	Saroktartó

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
1374BL	FEKETE	9005
1374GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.