


NORLYS MANDAL 1374

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | GU10 LED



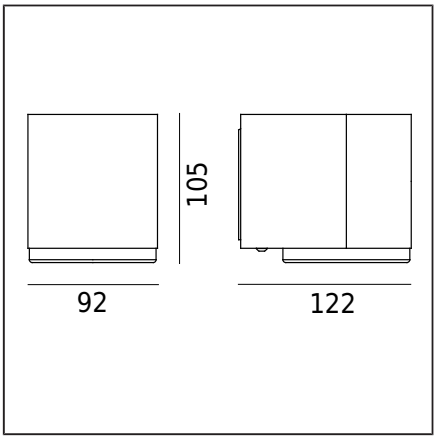

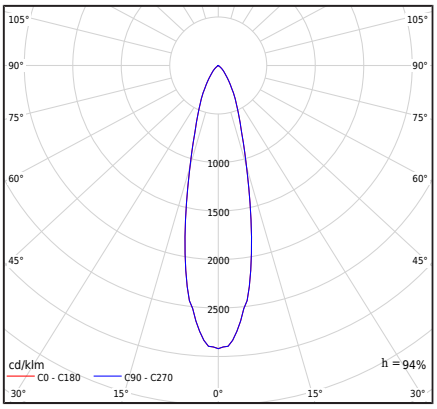

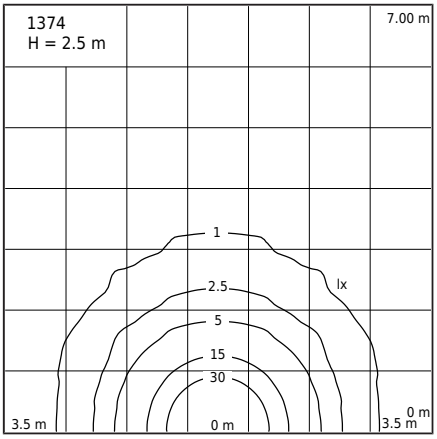

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz de um lado com ângulo de feixe de 25D voltada para baixo
Características da luminária	Luminária de parede com design moderno. Para iluminação de áreas privadas e espaços públicos.

Informação geral

Materiais	Frontal - aço galvanizado ou aço galvanizado revestido a pó. Abajur - vidro de segurança, transparente. Junta de silicone. Base - aço galvanizado.
Método de montagem	Fixação da luminária: 2 furos ø4,2mm, espaçamento 45mm.
Terminal	Terminais de conexão: máx 3x2,5mm², possibilidade de conectar luminária em loop máx 3x1,5mm². Um fio redondo na isolação com um diâmetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada LED GU10 Fonte de luz substituível (apenas LED) por um usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	0,85kg / 1kg
Dimensões da caixa [cm]	12,5cm x 13cm x 10cm
Dimensões da luminária [cm]	9,2cm x 12,2cm x 10,5cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 4W
Potência do luminário	LED max 4W
ULOR	0%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Possibilidade de encomendar luminária com lâmpada LED GU10 tipo Philips Master LED ExpertColor 256lm/3,9W/2700K/25D (dimerizável).	
Classificação BUG	B0-U0-G0

Acessórios vendido separadamente

130XX0009	Suporte de canto

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Cor	RAL
1374GA	GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE	-
1374BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, leia o manual antes de instalar. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação. O módulo LED deve ser substituído por uma pessoa qualificada de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não prejudica a qualidade da luminária.