

NORLYS ALTA 1453


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | E27

Alta 1453XX0010
16.09.2026 v.10.9
www.norlys.no



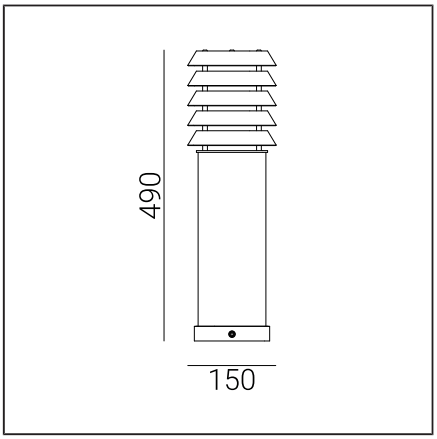

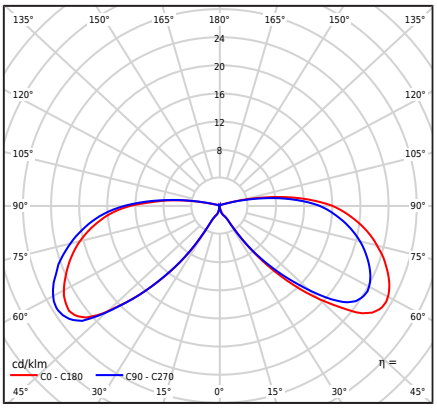

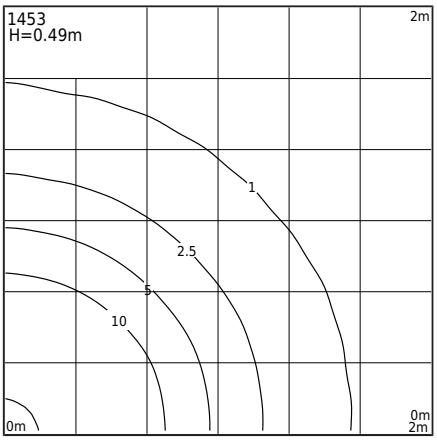

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Toppskuggad rotationssymmetrisk ljus.
Armaturens egenskaper	Pollare armatur av stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och offentliga platser.

Allmän information

Material	Furu - galvaniserad stål Furu - galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Fästning av armaturen: 3 hål ø9mm med en diameter på ø65mm var 120°.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i loop max 3x1,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter av max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	Lampa E27 A55...A60 Utbytbar ljuskälla av en slutanvändare.
Armaturvikt netto / brutto	4,65kg / 5,7kg
Förpackning mått [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm
Armaturens mått [cm]	15cm x 15cm x 49cm

Teknisk data

Lampa E27	LED A55..60
Led modul effekt	LED max 9W
Armatur effekt	LED max 9W
ULOR	11%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Möjlighet att beställa armatur med LED E27-lampa Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).	
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

06291001	Lampskärm - servicepaket
08288004	Packning.
46999021	LED E27 lampa.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
3D-modeller och ritningar	Manualer
BIM ArchiCAD	

Index

Art	Färg	RAL
1453BL	SVART	9005
1453GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.