

NORLYS ALTA 1468


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 1468XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no



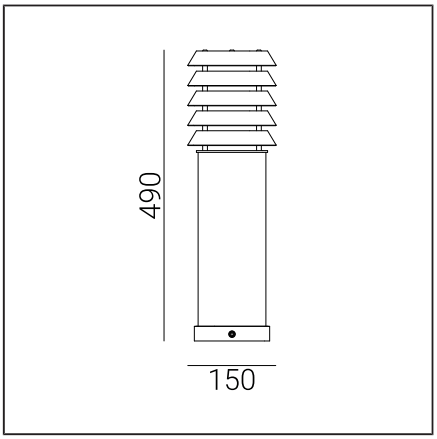

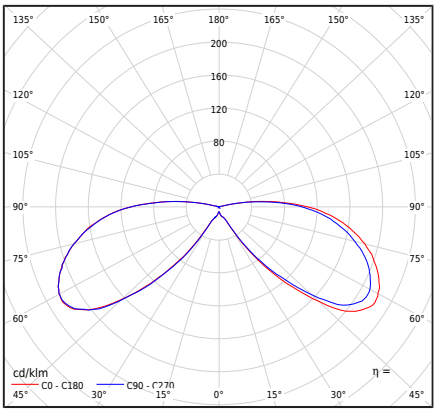

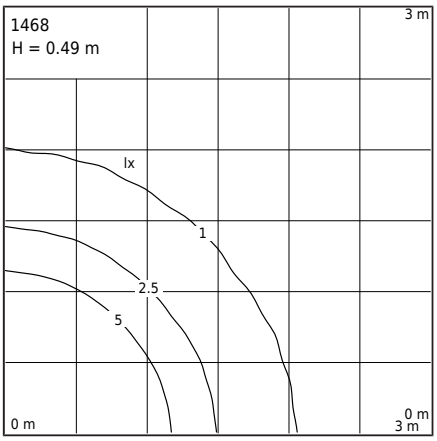

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Felülről árnyékolt forgásszimmetrikus fény.
A lámpatest jellemzői	Egy oszlop világítótest stabil és tartós szerkezettel. Magánterületek és más építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Tűzihorganyzott és porszórt acél. Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 3 lyuk ø9mm ø65mm átmérőnként 120°-onként. A mellékelt telepítési útmutató szerint. További kiegészítőket külön kell megvásárolni.
Terminál	Csatlakozóbilincsek: max 2x4mm², lehetőség az armatur hurokban való csatlakoztatására max 2x2,5mm². Kerek burkolatú kábel, max ø12,5mm átmérőjű.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	5,7kg / 6,7kg
Doboz méretei [cm]	21cm x 21,5cm x 57cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,7W
Lámpatest teljesítmény	8,5W
Lámpa fényáram	1121lm
Világító fényáram	151lm
A lámpatest hatékonysága	17,8lm/W
ULOR	10%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A-G D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető:
- biztonsági verzióban I. osztály számára
- LED szín 2700K értékkel [1/1]
- más fényáram értékkel
- túlfeszültségvédelmi eszközzel (SPD)
- más lámpatest színnel (RAL színpaletta szerint)
- más lámpatest magassággal

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys kereskedelmi osztályával való megállapodás után.

BUG értékelés	B0-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS1468zx0009	Szervizkészlet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A beszerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatest mellékelt útmutatójával. A telepítést és a szervizelési munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi az érvényes szabályozások betartásával. Az olyan világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt kiegészítő információk kérésre állnak az ügyfelek rendelkezésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1468BL	FEKETE	9005
1468GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A beszerelés megkezdése előtt ismerkedjen meg a lámpatest mellékelt útmutatójával. A telepítést és a szervizelési munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi az érvényes szabályozások betartásával. Az olyan világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt kiegészítő információk kérésre állnak az ügyfelek rendelkezésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.