

NORLYS ALTA 1476


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 1476XX0013
14.10.2026 v.13.26
www.norlys.no



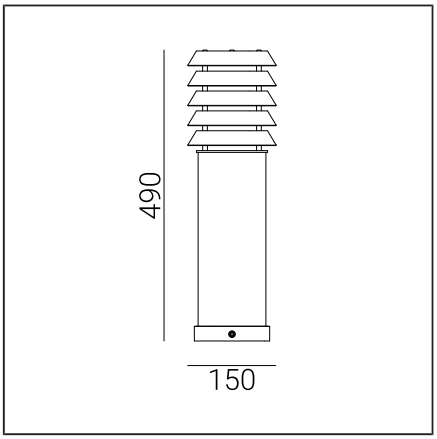

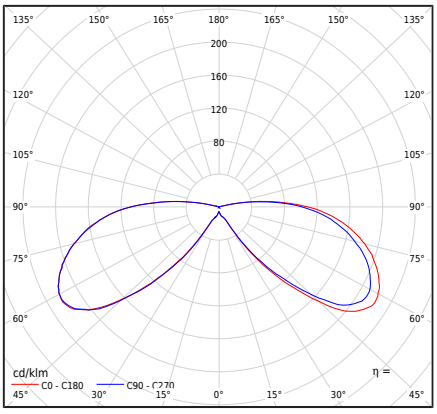

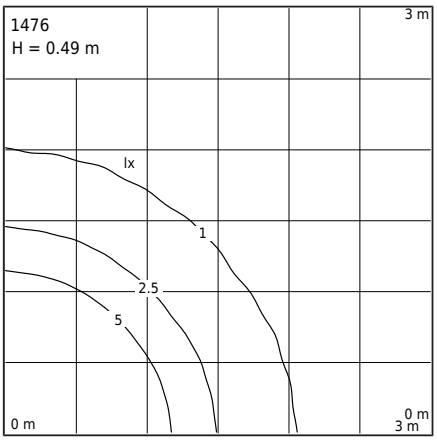

Type af armatur

Fotometrisk krop	Roterende symmetrisk lys skygget ovenfra.
Egenskaber ved armaturet	En pullertlampe med en stabil og holdbar konstruktion. Bruges til belysning af private områder og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Varmgalvaniseret og pulverlakeret stål. Linse - plast PMMA i mælkefarve. Silikonepakning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø9mm på en ø65mm diameter med 120° mellemrum. Ifølge de medfølgende installationsinstruktioner. Andre tilbehør skal købes separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 2x4mm², mulighed for at sløjfe armaturet maks 2x2.5mm². Kabel i en rund kappe med en maksimal diameter på ø12.5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	5,7kg / 6,7kg
Boksdimensioner [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Extern kontrol	Dæmpbar. TRIAC (KGP) (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	6,7W
Armatur wattforbrug	8,5W
Lampe lysstrøm	1059lm
Luminaires lysstrøm	146lm
Effektivitet af armaturet	17,2lm/W
ULOR	10%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor armatur	PF 0,90
THD-faktor	20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

Valgfrit er armaturet også tilgængeligt:
- i en sikkerhedsversion for Klasse I
- i LED 2700K farvetemperatur [1/1]
- for en anden lysstrømværdi
- med en overspændingsbeskyttelsesenhed (SPD)
- i en anden armaturfarve (ifølge RAL farvepaletten)
- med en anden armaturhøjde

Salgsbetingelser og andre oplysninger er tilgængelige efter aftale med salgsafdelingen hos Norlys.

Startstrøm	8A / 10µs
BUG-vurdering	B0-U2-G1

Tilbehør sælges separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Anker til indstøbning
206GA0010	Jordanker
206GA0S10	Adapter til betonfundament

Reservedele

ZS1476zx0013	Reparationssæt.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, skal du sørge for at læse vejledningen, der følger med armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde bør udføres af en kvalificeret person med de relevante godkendelser, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.

ALTA 1476



Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM ArchiCAD

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1476BL	SORT	9005
1476GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du begynder installationen, skal du sørge for at læse vejledningen, der følger med armaturet. Installations- og vedligeholdelsesarbejde bør udføres af en kvalificeret person med de relevante godkendelser, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere oplysninger efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.