

NORLYS ALTA 1476


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 1476XX0013
14.10.2026 v.13.26
www.norlys.no



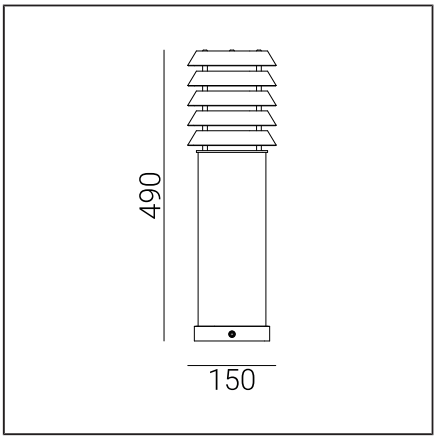

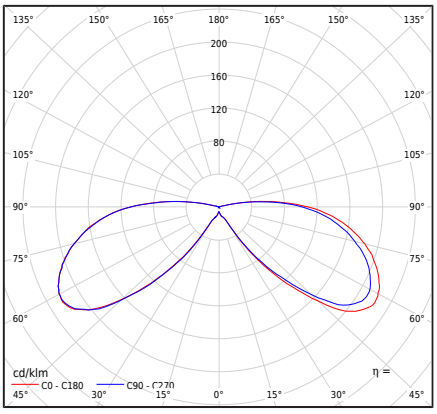

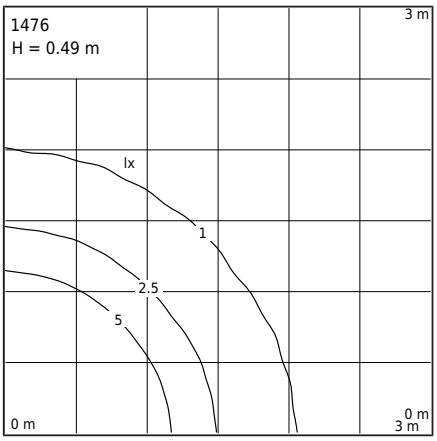

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Felülről árnyékolt forgásszimmetrikus fény.
A lámpatest jellemzői	Stabil felépítésű és tartós anyagból készült állólámpa magánterületek és közösségi terek megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Tűzihorganyzott és porszórt acél. Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpa rögzítése: 3 darab, 9mm átmérőjű furattal egy 65mm-es rögzítő elemen egyenlő távolságra egymástól (120°-onként), a mellékelt szerelési útmutató alapján. Egyéb kiegészítők külön vásárolhatók.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	5,7kg / 6,7kg
Doboz méretei [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,7W
Lámpatest teljesítmény	8,5W
Lámpa fényáram	1059lm
Világító fényáram	146lm
A lámpatest hatékonysága	17,2lm/W
ULOR	10%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpa elérhető:
- KL I biztonsági besorolású verzióban
- 2700K-es változatban
- egyéb fényáram-értékkel
- Túlfeszültség-védelmi berendezéssel (SPD) felszerelt változatban
- egyéb színben (RAL kód alapján)
- egyéb magasságú változatban

Az értékesítési feltételekről és egyéb információkról érdeklődjön ügyfélszolgálatunknál!

Bekapcsolási áram	8A / 10µs
BUG értékelés	B0-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS1476zx0013	Javítókészlet.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük összeszerelés előtt olvassa el a mellékelt szerelési útmutatót. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt kérésre további tájékoztatást nyújtunk a lámpáról. A LED modult csak szakképzett személyzet cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A páralecsapódás, amely a lámpatestekben jelentkezhet, természetes jelenség, és nem tesz kárt a lámpában.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
1476BL	FEKETE	9005
1476GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük összeszerelés előtt olvassa el a mellékelt szerelési útmutatót. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt kérésre további tájékoztatást nyújtunk a lámpáról. A LED modult csak szakképzett személyzet cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A páralecsapódás, amely a lámpatestekben jelentkezhet, természetes jelenség, és nem tesz kárt a lámpában.