

NORLYS ALTA 1476


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 1476XX0013
14.10.2026 v.13.26
www.norlys.it



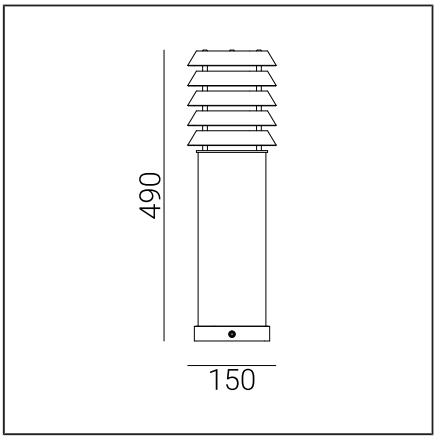

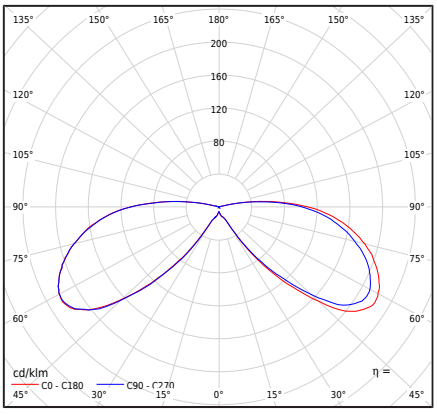

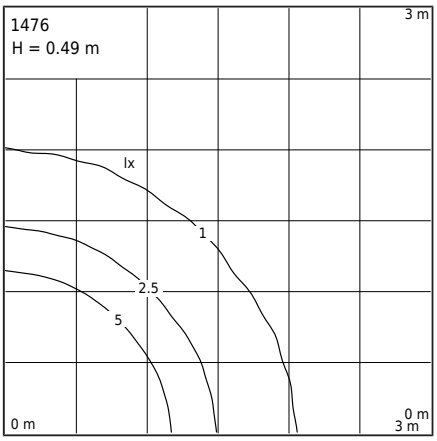

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce simmetricamente rotazionale schermata dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio luminoso a paletto con una costruzione stabile e durevole. Utilizzato per illuminare aree private e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo. Acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio apparecchio: 3 fori ø9mm su un diametro ø65mm a intervalli di 120°. Secondo le istruzioni di installazione incluse. Altri accessori devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Terminali di connessione: max 2x4mm², possibilità di collegamento in serie del dispositivo max 2x2.5mm². Cavo in guaina tonda con un diametro massimo di ø12.5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	5,7kg / 6,7kg
Dimensioni della scatola [cm]	21cm x 21cm x 57cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Dim. TRIAC (KGP) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	6,7W
Potenza del lume.	8,5W
Flusso luminoso della lampada	1059lm
Flusso luminoso del luminare	146lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	17,2lm/W
ULOR	10%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,90
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	8A / 10µs
Valutazione BUG	B0-U2-G1

Accessori venduto separatamente

3086GA0009	Adattatore di montaggio
3080GA0009	Adattatore di montaggio
205ZX0010	Ancora per cementare
206GA0010	Ancoraggio al suolo
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

ZS1476zx0013	Kit di riparazione.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi di leggere il manuale di istruzioni incluso con l'apparecchio. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona qualificata con le autorizzazioni appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM ArchiCAD

Indici

Indice	Colore	RAL
1476BL	NERO	9005
1476GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi di leggere il manuale di istruzioni incluso con l'apparecchio. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da una persona qualificata con le autorizzazioni appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.