

NORLYS ALTA 1479


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Alta 1479XX0013
14.10.2026 v.13.23
www.norlys.fr



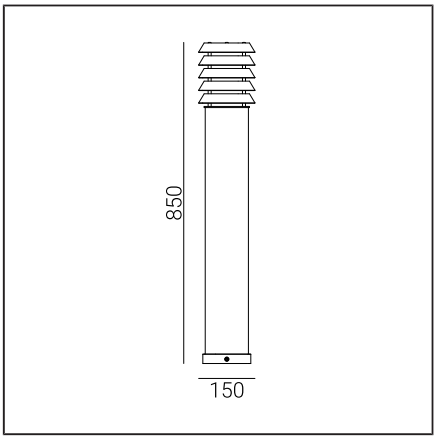

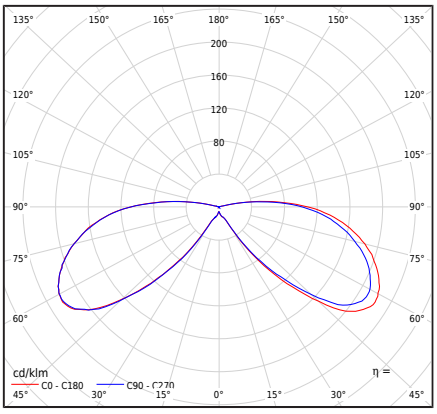

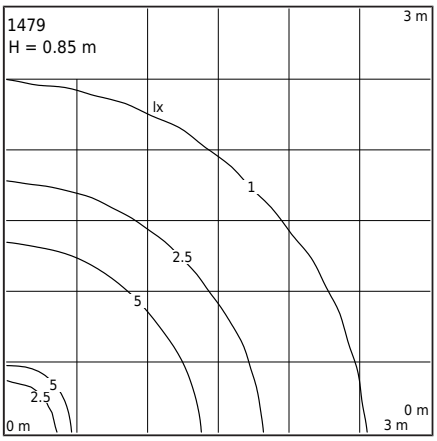

Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire de poteau.
Répartition photométrique	Lumière symétrique en rotation ombragée par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Une borne lumineuse avec une construction stable et durable. Utilisée pour l'éclairage des zones privées et d'autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Acier galvanisé à chaud. Acier galvanisé à chaud et thermolaqué. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous ø9mm, sur un diamètre de ø65mm tous les 120°. Conformément aux instructions d'installation jointes. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 2x4mm², possibilité de boucler le luminaire max 2x2.5mm². Câble dans une gaine ronde d'un diamètre maximum de ø12.5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	9,3kg / 10,7kg
Dimensions du carton [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Contrôle externe	Dim. TRIAC (KGP) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	6,7W
Puissance racordée du luminaire	8,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	1059lm
Flux lumineux du luminaire	146lm
Efficacité lumineuse du luminaire	17,2lm/W
ULOR	10%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,90
Facteur THD	20%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- en version sécurité pour la Classe I.
- avec une température de couleur LED de 2700K [1/1].
- pour une valeur de flux lumineux différente.
- en version avec un dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- dans une couleur de luminaire différente (selon la palette de couleurs RAL).
- pour une hauteur de luminaire différente.

Modalités de vente et autres informations, sur accord avec le service commercial de Norlys.

Courant d'appel	8A / 10µs
Évaluation BUG	B0-U2-G1

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, assurez-vous de lire le manuel d'instructions inclus avec le luminaire. Les travaux d'installation et de maintenance doivent être effectués par une personne qualifiée avec les autorisations appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

Accessoires Vendu séparément

3086GA0009	Adaptateur de montage
3080GA0009	Adaptateur de montage
205ZX0010	Ancre à bétonner
206GA0010	Ancrage au sol
206GA0S10	Adaptateur pour fondation en béton

Pièces détachées

ZS1479zx0013	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM ArchiCAD

Index

Index	Couleur	RAL
1479GA	GALVANISATION À CHAUD	-
1479SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, assurez-vous de lire le manuel d'instructions inclus avec le luminaire. Les travaux d'installation et de maintenance doivent être effectués par une personne qualifiée avec les autorisations appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.