

NORLYS HALMSTAD 1482


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Halmstad
1482XX0013
10.11.2026 v.13.19
www.norlys.no



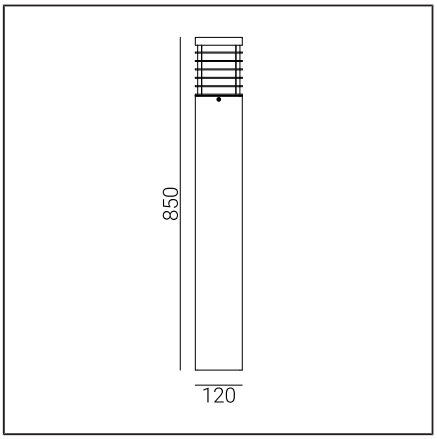

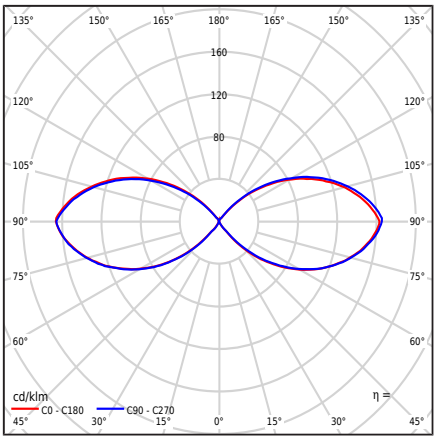

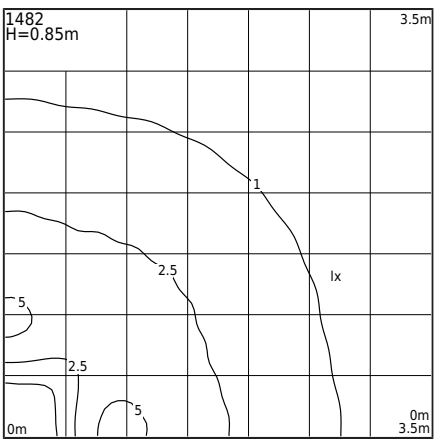

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fedetlen fény, részben felülről fedett
A lámpatest jellemzői	Egy stabil és tartós szerkezetű kandeláberes lámpatest. Magánterületek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 db ø9 mm-es furat, ø65 mm átmérőnként minden 120° Egyéb tartozékok külön vásárolhatók meg
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 2x4mm² A lámpatest hurkolható csatlakoztatásának lehetősége max 2x2,5mm² Kerek szigetelt kábel maximális átmérője ø12,5mm
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	13,17kg / 14kg
Doboz méretei [cm]	92,5cm x 16cm x 16cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo SLM C 1203 L09 1619 G7 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Dim. TRIAC (KGP) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,7W
Lámpatest teljesítmény	8,5W
Lámpa fényáram	1059lm
Világító fényáram	292lm
A lámpatest hatékonysága	34,4lm/W
ULOR	47%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>50 000h
L90B10 [wg LM-80]	>38 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest is elérhető:
- KL I biztonsági osztályban
- 2700K LED színnel [1/1]
- A fényáram eltérő értékéhez
- Verzió túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD)
- A szerelvény eltérő színéhez (a RAL színpaletta szerint)
- A lámpatest eltérő magasságához

Az értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvételt követően

Bekapcsolási áram	1.65A / 16.5µs
BUG értékelés	B0-U3-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

HALMSTAD 1482

Halmstad
1482XX0013
10.11.2026 v.13.19
www.norlys.no

Alkatrészek

ZS1482zx0013	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Indexek

Index	Szín	RAL
1482BL	FEKETE	9005
1482GR	GRAFIT	7016
1482GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.