

NORLYS HALMSTAD 1483


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27 LED | DIM

Halmstad
1483XX0012
16.09.2026 v.12.14
www.norlys.no



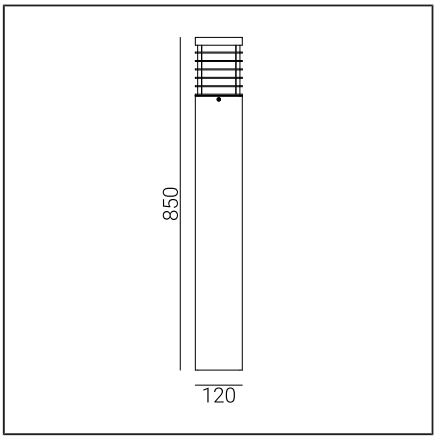

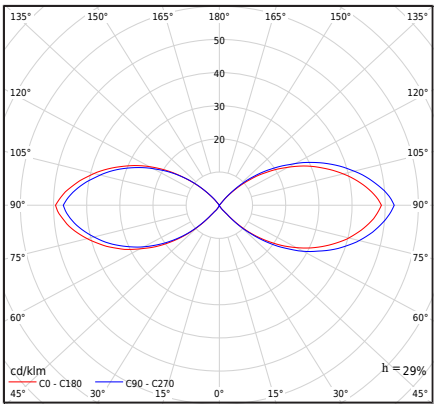

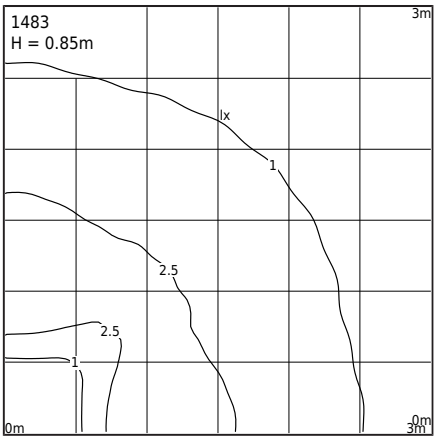

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	Fedetlen fény, részben felülről fedett
A lámpatest jellemzői	Stabil és tartós kialakítású kandeláber lámpatest. Magánterületek és közterületek megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Lencse - tejszínű műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 3 db ø9 mm-es furat, ø65 mm átmérőjű minden 120 °-on.
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5mm², lehetőség a lámpatest hurkolt bekötésére max 3x1,5mm². Kerek vezeték szigetelésben max ø12,5 mm átmérővel.
A fényforrás típusa	LED-lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	12,83kg / 13,8kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Műszaki adatok

LED lámpa E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Phase dimming LED GU10 E27 (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,9W
Lámpatest teljesítmény	5,9W
Lámpa fényáram	806lm
Világító fényáram	252lm
A lámpatest hatékonysága	42,7lm/W
ULOR	48%
Színhőmérséklet	2700K
Konzisztencia	SDCM6
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Power Factor lámpatest	PF 0,70
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Lehetőség van a lámpatest megrendelésére LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (szabályozható) változatban.

BUG értékelés	B0-U3-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

3086GA0009	Szerelőadapter
3080GA0009	Szerelőadapter
205ZX0010	Horgonyr a betonozáshoz
206GA0010	Talajhorgony
206GA0S10	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

06295000	Lámpabúra - szervizkészlet
08295000	Tömítés
46999021	LED E27 lámpa

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

HALMSTAD 1483



Halmstad
1483XX0012
16.09.2026 v.12.14
www.norlys.no

Indexek

Index	Szín	RAL
1483BL	FEKETE	9005
1483GR	GRAFIT	7016
1483GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a telepítés előtt. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérhető. Az LED modult csak szakképzett személy cserélheti ki a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.