

NORLYS HALMSTAD 1483


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27 LED | DIM

Halmstad
1483XX0012
16.09.2026 v.12.14
www.norlys.no



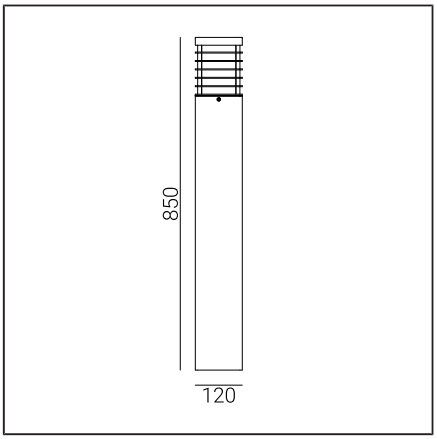

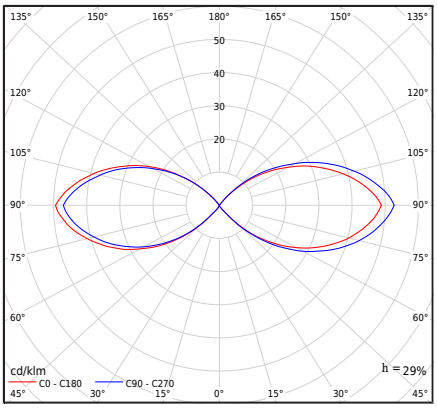

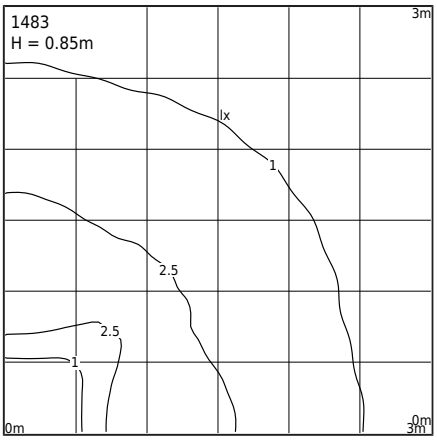

Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Obehandlat ljus, delvis täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	Pollare armatur av stabil och hållbar konstruktion. För belysning av privata områden och offentliga platser.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål PMMA, opal Silikontätning.
Monteringsmetod	Fäste av armaturen: 3 hål ø9mm med en diameter på ø65mm var 120 °.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm², möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x1,5mm². En rund ledning i isoleringen med en diameter på max ø12,5mm.
Typ ljuskälla	LED-lampa E27 A55...A60 Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en slutanvändare
Ljusstyrning	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturvikt netto / brutto	12,83kg / 13,8kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Teknisk data

LED-lampa E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Produktblad)
Külső ellenőrzés	Fasdimning LED GU10 E27 (Användarhandbok)
Led modul effekt	5,9W
Armatur effekt	5,9W
Lumen modul	806lm
Lumen ut	252lm
Armaturens effekt	42,7lm/W
ULOR	48%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM6
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Effektfaktor	PF 0,70
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL

Möjlighet att beställa armaturen med LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (dimbar).

BUG-bedömning	B0-U3-G1

Tillbehör Säljs separat

3086GA0009	Monteringsadapter
3080GA0009	Monteringsadapter
205ZX0010	Ankare för ingjutning
206GA0010	Markankare
206GA0S10	Adapter för betongfundament

Reservdelar

06295000	Lampskärm - servicepaket
08295000	Packning.
46999021	LED E27 lampa.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.

HALMSTAD 1483



Halmstad
1483XX0012
16.09.2026 v.12.14
www.norlys.no

Index

Art	Färg	RAL
1483BL	SVART	9005
1483GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Läs manualen innan installation. På grund av den dynamiska utvecklingen av belysningsteknik finns ytterligare information tillgänglig på begäran. LED-modulen måste bytas ut av en kvalificerad person i enlighet med tillämpliga regelverk. Kondens, som kan uppstå i armaturer, är ett naturligt fenomen och försämrar inte kvalitén på armaturen.