

NORLYS GRIMSTAD 1544


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1544XX0014
14.10.2026 v.14.11
www.norlys.no



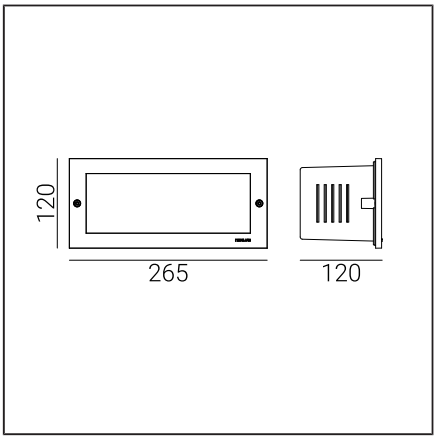

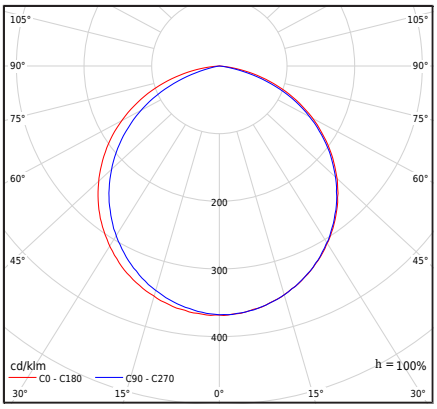

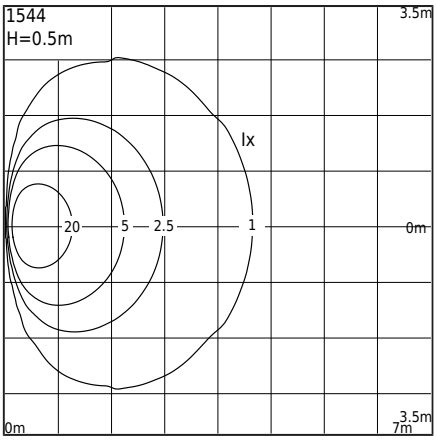

Type af armatur

Fotometrisk krop	Spredt lys.
Egenskaber ved armaturet	Lampen er tilpasset til at belyse trapper, trin, trappeopgange, stier og andre steder

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - sikkerhedsglas, mælkehvid farve. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: indbygget i væggen - hul 258x112x115, montering i en lagdelt væg - hul 235x96x82
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm², Mulighed for at forbinde armaturet i sløjfer, maks 3x1,5mm², Rundt isoleret kabel med en diameter på ø7 ... 10,5mm
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	1,41kg / 1,6kg
Boksdimensioner [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	50000h
Lyskilde wattstyrke	3,9W
Armatur wattforbrug	5,3W
Lampe lysstrøm	653lm
Luminaires lysstrøm	214lm
Effektivitet af armaturet	40,4lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor armatur	PF > 0,9
THD-faktor	< 20%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse C / EPREL	
Startstrøm	1A/15,2µs
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Reservedele

ZS1544zx0014	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1544AL	ALUMINIUM	9006
1544GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi giver vi yderligere informationer på kundens anmodning. LED-modul kan udskiftes af en person med passende kvalifikationer, i henhold til gældende regler. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke armaturets kvalitet.