

NORLYS GRIMSTAD 1544


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1544XX0014
14.10.2026 v.14.11
www.norlys.no



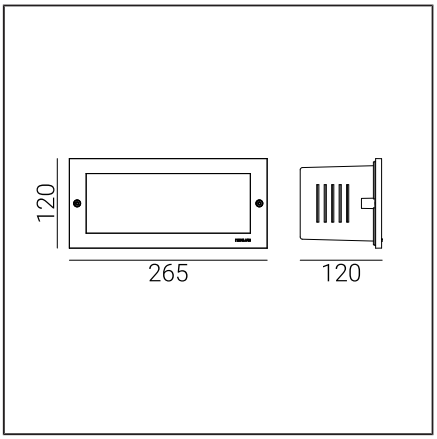

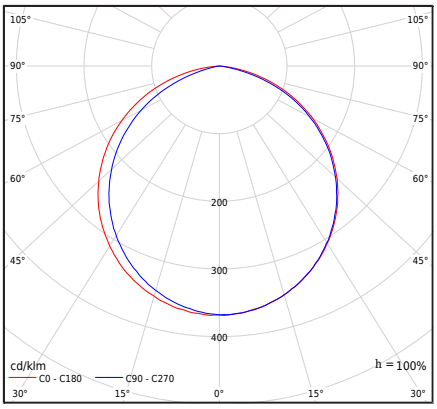

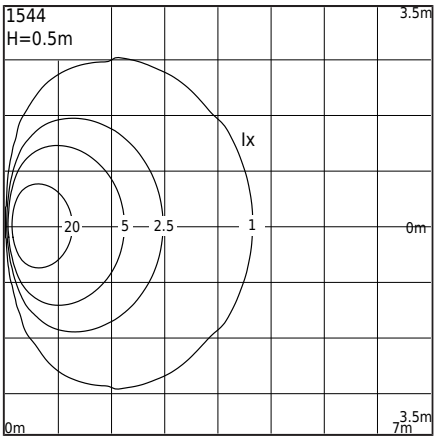

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajus valgus.
Valgusti omadused	Valgusti on kohandatud valgustama treppe, astmeid, trepikodasid, radu ja teisi kohti

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Objektiiv - turvaklaas, piimjas värv. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: seinasisene - ava 258x112x115, kihtseina paigaldamine - ava 235x96x82
Terminal	Liinandusklemmid: maksimaalselt 3x2.5mm², Võimalus ühendada valgusti silmustena, maksimaalselt 3x1.5mm², Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7 ... 10.5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,41kg / 1,6kg
Kasti mõõtmed [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	3,9W
Valgusti võimsus	5,3W
Lambi valgusvoog	653lm
Valgusti valgusvoog	214lm
Valgusti tõhusus	40,4lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
Power Factor valgusti	PF > 0,9
THD tegur	< 20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest C / EPREL	
Sissevoolu vool	1A/15,2µs
BUG hindamine	B0-U1-G0

Varuosad

ZS1544zx0014	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1544AL	ALUMIINIUM	9006
1544GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname klienti soovil lisainfot. LED-mooduli vahetamist tohib teha vastava kvalifikatsiooniga isik, järgides kehtivaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti