

NORLYS GRIMSTAD 1544


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Grimstad
1544XX0014
14.10.2026 v.14.11
www.norlys.no



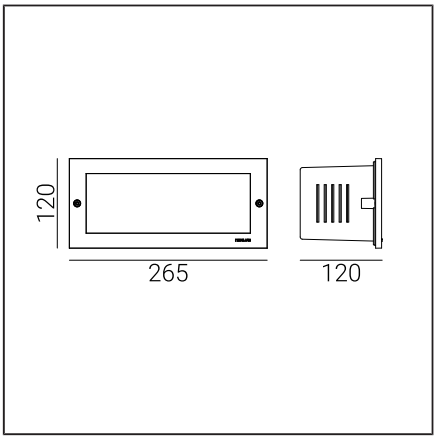

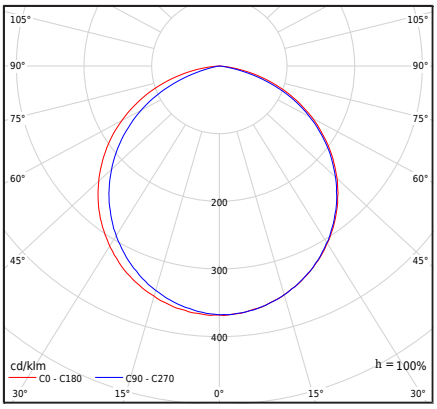

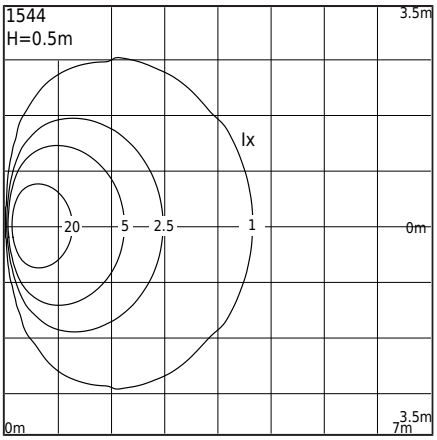

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Falba süllyeszthető lámpa
Fotometriai test	Szórt fény.
A lámpatest jellemzői	A lámpatest alkalmas lépcsők, lépcsőfokok, lépcsőházak, járdák és egyéb helyek megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, tejszínű Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: falba süllyesztve - lyuk 258x112x115, réteges falba szerelve - lyuk 235x96x82
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2.5mm², Lehetőség a lámpatest hurkolására, max 3x1.5mm², Kerek szigetelt kábel ø7 ... 10.5mm átmérővel
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,41kg / 1,6kg
Doboz méretei [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	3,9W
Lámpatest teljesítmény	5,3W
Lámpa fényáram	653lm
Világító fényáram	214lm
A lámpatest hatékonysága	40,4lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF > 0,9
THD tényező	< 20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	/ EPREL
Bekapcsolási áram	1A/15,2µs
BUG értékelés	B0-U1-G0

Alkatrészek

ZS1544zx0014	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1544AL	ALUMÍNIUM	9006
1544GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. A LED modul cserélhető megfelelő képesítéssel rendelkező személy által, az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét