

NORLYS GRIMSTAD 1545


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 09 | LED | DIM

Grimstad
1545XX0012
16.09.2026 v.12.10
www.norlys.it



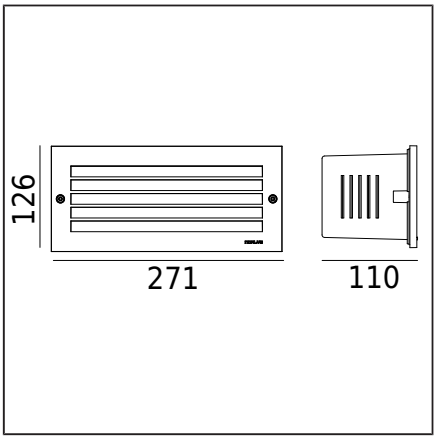

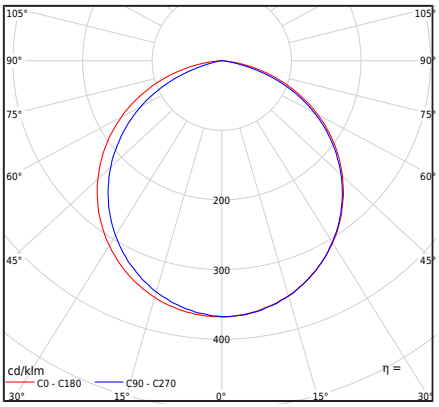

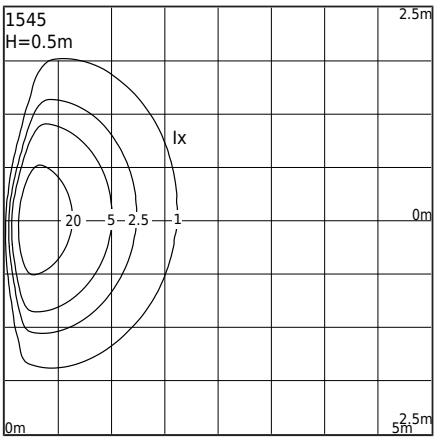

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce emisferica diretta verso il basso diffusa
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Il luminaire è adattato per illuminare scale, gradini, scalinate, percorsi di comunicazione e altre applicazioni

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, colore latte. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Installazione dell'apparecchio di illuminazione: incassato nella parete - foro 258x112x115, montaggio in una parete a strati - apertura 235x96x82
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², Possibilità di collegare il dispositivo di illuminazione in anelli, max 3x1,5mm². Cavo isolato rotondo con un diametro di ø7 ... 10,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,63kg / 1,78kg
Dimensioni della scatola [cm]	27cm x 12,5cm x 11,5cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo DLM FLEX 1100/830 Gen2 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Philips Xitanium TE (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	6,8W
Potenza del lume.	8,3W
Flusso luminoso della lampada	981lm
Flusso luminoso del luminare	671m
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	8,1lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤0.3
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.7
Indice di resa cromatica CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF > 0,9
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica A G E / EPREL	
Corrente di spunto	1,65A/16,5µs]
Valutazione BUG	B0-U1-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 157, B 16A: 254, C 10A: 264, C 16A: 340

Parti di ricambio

06152000	Paralume - kit di servizio
08154000	Guarnizione.
46999599	Modulo LED.
46999610	Alimentazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, si prega di leggere le istruzioni allegate al luminaire. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Modulo LED sostituibile da una persona con qualifiche adeguate, in conformità con le normative applicabili. La condensazione, che può verificarsi nei luminaires, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità del luminaire

GRIMSTAD 1545

Indici

Indice	Colore	RAL
1545AL	ALLUMINIO	9006
1545GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, si prega di leggere le istruzioni allegate al luminaire. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Modulo LED sostituibile da una persona con qualifiche adeguate, in conformità con le normative applicabili. La condensazione, che può verificarsi nei luminaires, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità del luminaire