

NORLYS ARENDAL MINI 1561


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1561XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



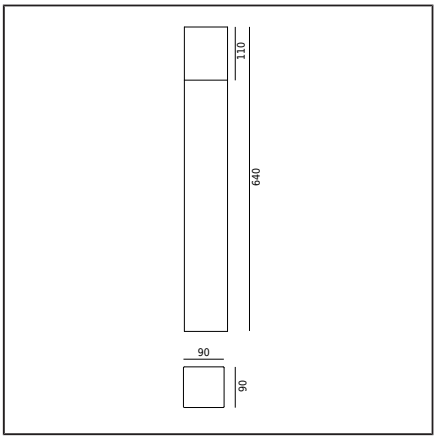

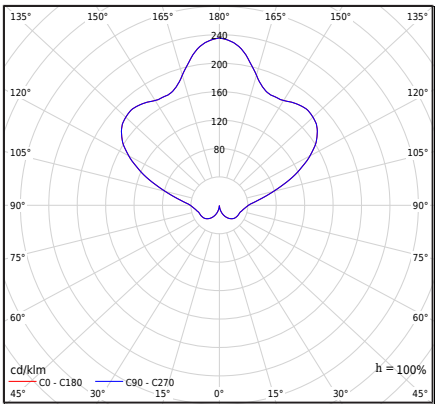

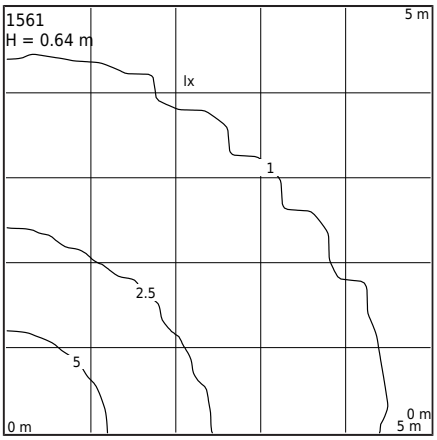

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Luminäär kaasaegse disainiga, mis ühendab dekoratiivse kristallist lambivarju vastupidava ja stabiilse alusega.

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Objektiiv - kristallklaas, satiin sees. Lambi kupl võib ajaga omandada merevaigu värvi.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku ø6,8 mm vahega 38 mm
Terminal	Ühendusterminalid: maks 2x2.5mm² Valgusti ühendamise võimalus maksimumisilmusena 2x2.5mm² Ringiisoleeritud kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12.5mm
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	6,06kg / 6,68kg
Kasti mõõtmed [cm]	89,5cm x 11,5cm x 11,5cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 3K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	4W
Valgusti võimsus	4W
Lambi valgusvoog	439lm
Valgusti valgusvoog	330lm
Valgusti tõhusus	82,5lm/W
ULOR	83%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor valgusti	PF>0,98
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest	A G E / EPREL
Sissevoolu vool	17mA / 60ms

Tarvikud müüakse eraldi

204GA0009	Maapindankur
203ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS1561zx0010	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1561GR	GRAFIIT	7016
1561GA	KUUMTSINKIMINE	-
1561BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun luminaatoriga kaasas olevaid juhiseid. Tulenevalt valgustehnoloogia dünaamilisest arengust anname lisateavet vastavalt kliendi soovile. Kondensatsioon, mis võib luminaatorites tekkida, on loomulik nähtus ja ei mõjuta luminaatori kvaliteeti.