NORLYS ARENDAL MINI 1566

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1566XX0010
27.03.2026 v.10.3
www.norlys.no

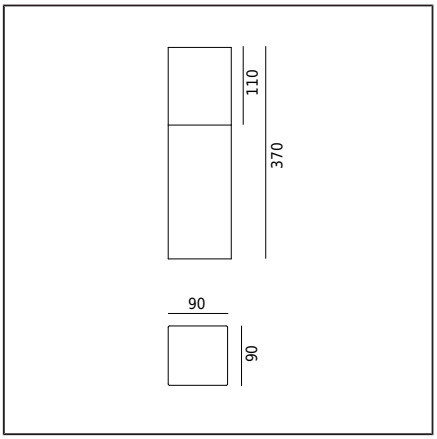

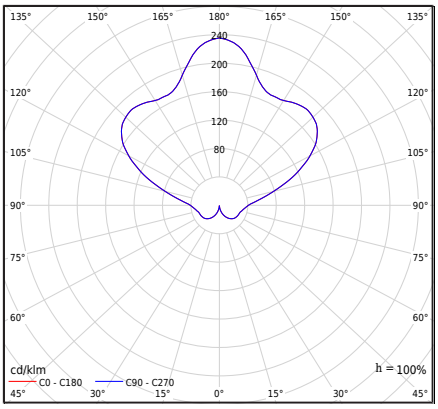

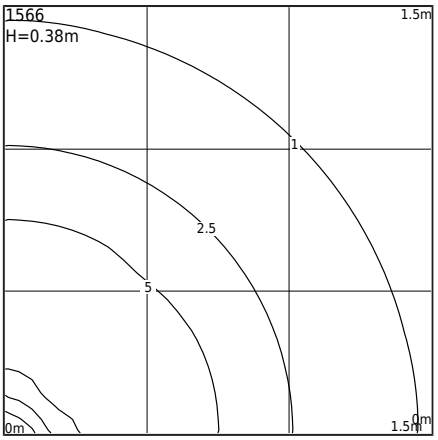

Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med et moderne design, som kombinerer en dekorativ krystallampeskjerm med en holdbar og stabil struktur av armaturen.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Galvanisert stål og pulverlakkert stål Linse - krystallglass, satin på innsiden. Lampeskjermen kan med tiden få en ravfarget tone.
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 2 hull ø 6,8 mm på en avstand av 38 mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 2x2,5mm² Mulighet for tilkobling av armaturen i sløyfer på maks. 2x2,5mm² Rund isolert kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)

Tekniske data

LED-modul	Ja
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	4W
Armatureffekt	4W
Modul lumen	439lm
Lumen ut	330lm
Armatur Lumen/Watt	82,5lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF>0,98
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	TA MAX=+65°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse A-G E / EPREL	
Inrush current	17mA / 60ms
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Tilbehør Selges separat

204GA0009	Bakkeanker
203ZX0009	Anker for innstøping

Reservedeler

ZS1566zx0009	Service kit.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før monteringen, les instruksjonene som er vedlagt armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel. Utskifting av LED-modulen kan kun utføres av en profesjonell Norlys-service. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.