

NORLYS ARENDAL MINI 1567


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Arendal mini
1567XX0009
16.09.2026 v.09.18
www.norlys.no



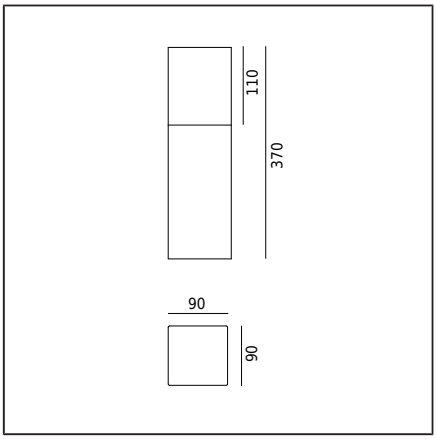

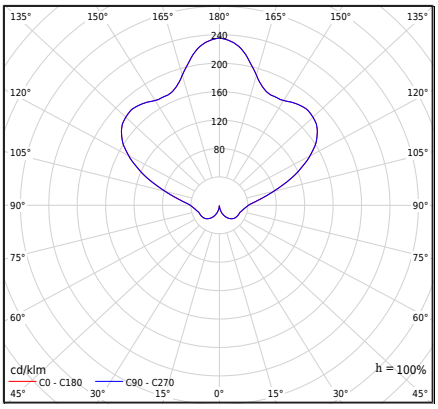

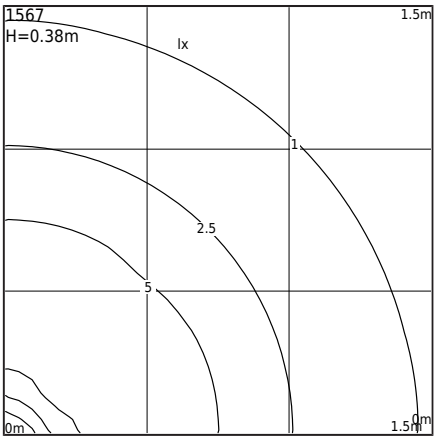

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Kaasaegse disainiga valgusti, mis ühendab dekoratiivse kristallist lambivarju vastupidava ja stabiilse valgusti alusega

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Kuumtsingitud ja pulbervärvitud teras. Objektiiv - kristallklaas, satiin sees. Lambi kupl võib ajaga omandada merevaigu värvi.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku ø 6,8 mm, vahekaugus 38 mm.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 2x2,5mm², Võimalus ühendada valgusti ahelsüsteemis, maksimaalselt 2x2,5mm². Ümmargune isoleeritud kaabel, maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	4W
Valgusti võimsus	4W
Lambi valgusvoog	466lm
Valgusti valgusvoog	345lm
Valgusti tõhusus	86,3lm/W
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>59 000h
Power Factor valgusti	PF>0,98
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A-G E / EPREL	
Sissevoolu vool	17mA / 60ms
BUG hindamine	B0-U3-G0

Tarvikud müüakse eraldi

204GA0009	Maapindankur
203ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS1567zx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1567GR	GRAFIIT	7016
1567GA	KUUMTSINKIMINE	-
1567BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhiseid. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname täiendavat teavet kliendi soovil. LED-mooduli vahetamine on võimalik ainult professionaalse Norlysi teeninduse poolt. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti