

NORLYS LILLEHAMMER 1580


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1580XX0017
16.09.2026 v.17.24
www.norlys.it



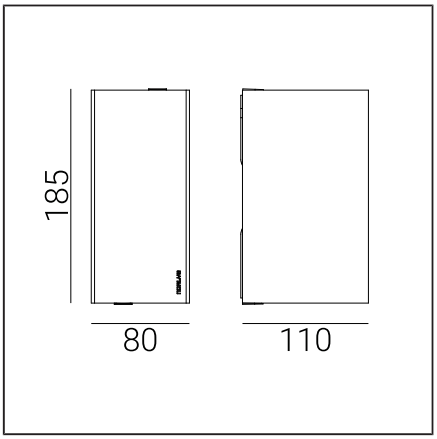

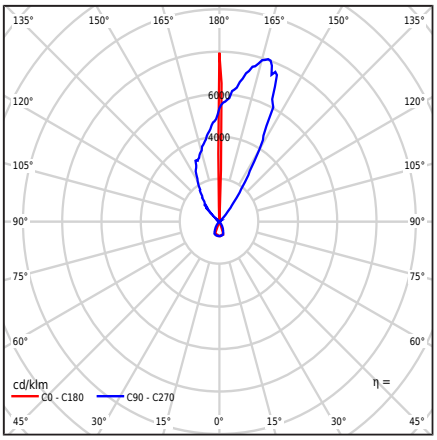

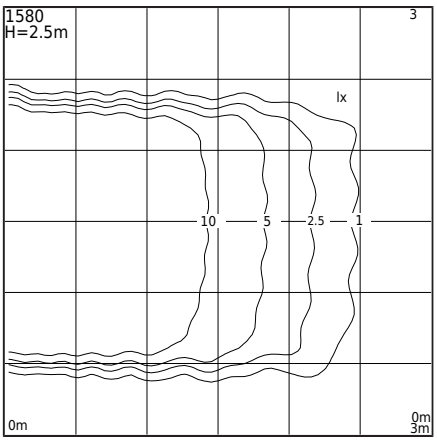

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce a doppia faccia con angolo del fascio di 4° verso l'alto e angolo del fascio di 60° verso il basso e inversamente.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con una vasta gamma di applicazioni, incluso l'illuminazione di: superfici murali, facciate e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, ottico. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Fissaggio del corpo illuminante: 2 fori Ø5 mm, interasse 45x130 mm. Secondo le istruzioni di montaggio allegate.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm², possibilità di collegare l'apparecchio in loop max 3x1,5mm². Cavo in una guaina rotonda con un diametro nel range di ø7...10,5 mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,7kg / 1,85kg
Dimensioni della scatola [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Dati tecnici

2 moduli LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Philips Xitanium TE (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	5,6W
Potenza del lume.	7,3W
Flusso luminoso della lampada	1008lm
Flusso luminoso del luminare	130lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	17,8lm/W
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0.9
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica C / EPREL

Opzionalmente, il dispositivo è disponibile anche:
- per paralume satinato
- per colore LED 2700K [1/1]
- per un altro colore del dispositivo (secondo la gamma di colori RAL)

Termini di vendita e altre informazioni, da concordare con il Dipartimento Commerciale di Norlys.

Valutazione BUG	B0-U2-G0

Parti di ricambio

ZS1580zx0017	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si dovrebbe familiarizzare con le istruzioni incluse nel dispositivo. L'installazione e le operazioni di servizio devono essere eseguite da una persona con le autorizzazioni e qualifiche adeguate, in conformità con le normative vigenti. La condensazione che può formarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non compromette la qualità del dispositivo.

LILLEHAMMER 1580



Indici

Indice	Colore	RAL
1580CS	ACCIAIO CORTEN	c. 8011
1580AL	ALLUMINIO	9006
1580WH	BIANCO	9003
1580GR	GRAFITE	7016
1580GB	GRIGIO BEIGE	7006
1580CG	GRIGIO CEMENTO	7033
1580CB	MARRONE RAME	8004
1580BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si dovrebbe familiarizzare con le istruzioni incluse nel dispositivo. L'installazione e le operazioni di servizio devono essere eseguite da una persona con le autorizzazioni e qualifiche adeguate, in conformità con le normative vigenti. La condensazione che può formarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non compromette la qualità del dispositivo.