

NORLYS LILLEHAMMER 1583


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1583XX0017
14.10.2026 v.17.18
www.norlys.no



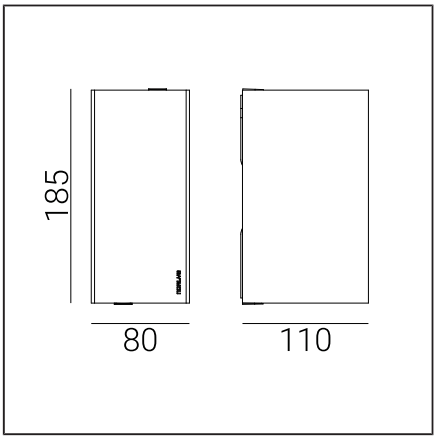

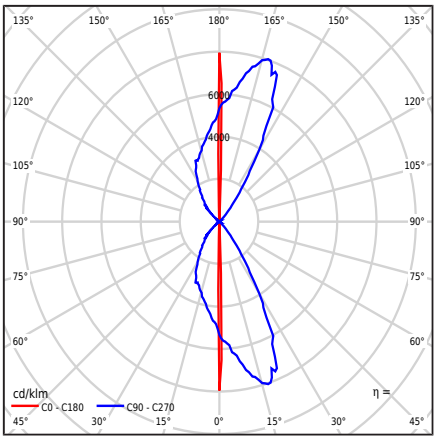

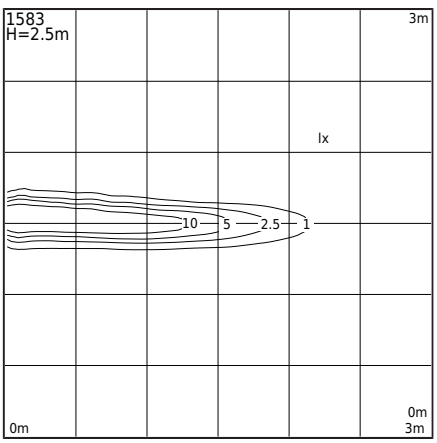

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahesuunaline valgus, mille valgusvoo nurk on alla ja üles 4°.
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusala, sealhulgas valgustus: seinapinnad, fassaadid ja muud arhitektuurilised kontseptsioonid

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - turvaklaas, optiline. Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku ø5 mm, vahe 45x130 mm Vastavalt lisatud paigaldusjuhendile
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm² Võimalus ühendada valgusti kuni max. 3x1,5mm² ahelates Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7....10,5 mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,75kg / 1,9kg
Kasti mõõtmed [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Tehnilised andmed

2 LED-moodulit	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Väline juhtimine	Philips Xitanium TE (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	5,6W
Valgusti võimsus	7,3W
Lambi valgusvoog	1008lm
Valgusti valgusvoog	301m
Valgusti tõhusus	4,1lm/W
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,9
THD tegur	20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab energiatõhususe klassi valgusallikaid C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- satiinist lambivarjuna
- LED-värviga 2700K [1/1]
- valgusti erinevas värvitoonis (vastavalt RAL värvipaletile)

Müügi ja muu teabe tingimused pärast Norlysi Müügiosakonnaga ühenduse võtmist

Sissevoolu vool	1A/15,2µs

Varuosad

ZS1583zx0017	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege valgusti külge kinnitatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustööd teostab vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isik, järgides kohaldatavaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

LILLEHAMMER 1583



Lillehammer
1583XX0017
14.10.2026 v.17.18
www.norlys.no

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1583AL	ALUMIINIUM	9006
1583GR	GRAFIIT	7016
1583BL	MUST	9005
1583WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne kokkupanekut lugege valgusti külge kinnitatud juhiseid. Paigaldus- ja hooldustööd teostab vastavate volituste ja kvalifikatsiooniga isik, järgides kohaldatavaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.