

NORLYS LILLEHAMMER 1583


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Lillehammer
1583XX0017
14.10.2026 v.17.18
www.norlys.no



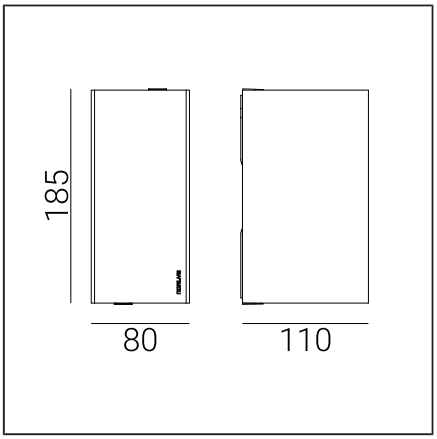

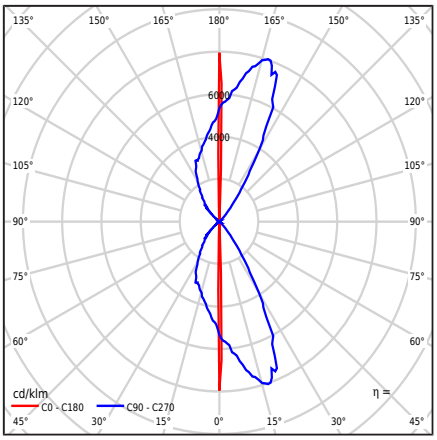

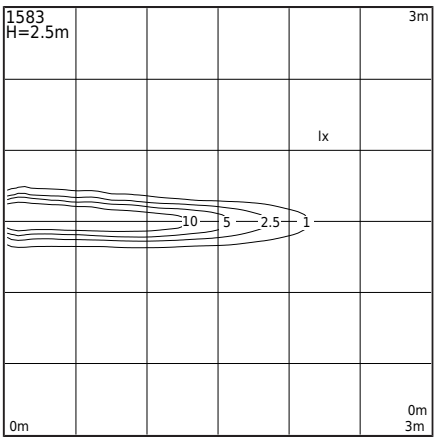

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétoldalas fény 4°-os fényszöggel felfelé és lefelé.
A lámpatest jellemzői	Egy olyan lámpatest, amely széleskörűen alkalmazható, beleértve a világítást: falak, homlokzatok és más építészeti koncepciók

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, optikai Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 2 db ø5 mm furat, 45x130 mm távolsággal A mellékelt szerelési útmutató szerint
Terminál	Csatlakozási terminálok: max 3x2,5mm² A lámpatest összekötésének lehetősége hurokkapoccsal max. 3x1,5mm² Körszigetelt kábel átmérője ø7....10,5 mm
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,75kg / 1,9kg
Doboz méretei [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
A lámpatest méretei [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	5,6W
Lámpatest teljesítmény	7,3W
Lámpa fényáram	1008lm
Világító fényáram	30lm
A lámpatest hatékonysága	4,1lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,9
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan, a lámpatest elérhető:
- Selyem fényernyőhöz
- 2700K LED színhez [1/1]
- A lámpatest különböző színeihez (a RAL színpaletta alapján)

Az eladás feltételei és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	1A/15,2µs

Alkatrészek

ZS1583zx0017	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizmunkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét

LILLEHAMMER 1583



Lillehammer
1583XX0017
14.10.2026 v.17.18
www.norlys.no

Indexek

Index	Szín	RAL
1583AL	ALUMÍNIUM	9006
1583WH	FEHÉR	9003
1583BL	FEKETE	9005
1583GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizmunkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végezze az alkalmazandó előírásoknak megfelelően. A lámpatestekben előforduló páralecsapódás természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét