

NORLYS LILLEHAMMER 1585


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1585XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no



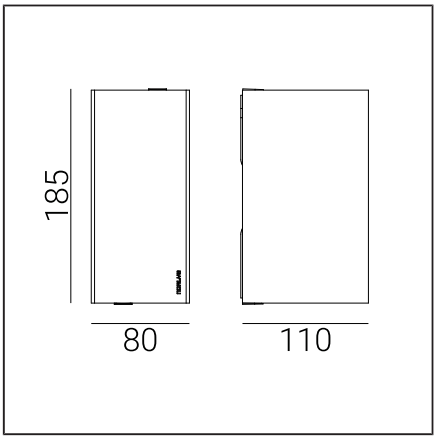

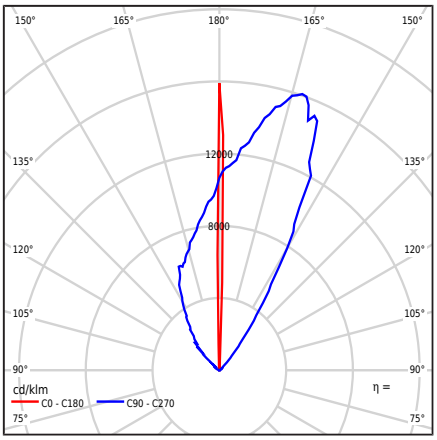

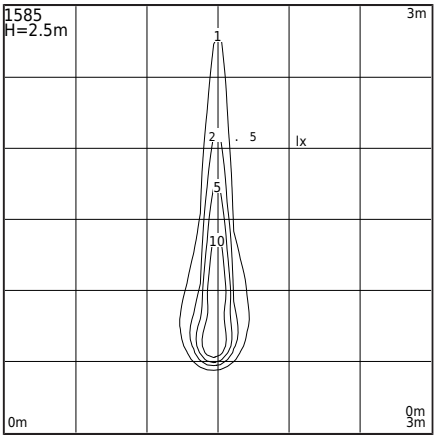

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Egyszerű oldali világítás 4°-os fényszögben felfelé.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest, amely széles körű alkalmazási lehetőségekkel rendelkezik, beleértve a fal felületek, homlokzatok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítását

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, optikai Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 2 lyuk ø5mm, távolság 45x130mm A mellékelt szerelési útmutató szerint
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2,5 mm² A lámpatest hurkokba való csatlakoztatásának lehetősége max. 3x1,5 mm² Kerek szigetelt kábel átmérője ø7...10,5 mm között
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,57kg / 1,72kg
Doboz méretei [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
A lámpatest méretei [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	2,8W
Lámpatest teljesítmény	4W
Lámpa fényáram	504lm
Világító fényáram	15lm
A lámpatest hatékonysága	3,8lm/W
ULOR	100%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,9
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest a következő változatban is elérhető:
- A lámpatest eltérő színével (a RAL színpaletta szerint)
Értékesítési feltételek és egyéb információk, a Norlys Értékesítési Osztályával történt kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	1A/15,2µs
BUG értékelés	B0-U2-G0

Alkatrészek

ZS1585zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az installálási és szervizmunkát megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végzi, az érvényben lévő szabályozásoknak megfelelően A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk kérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

LILLEHAMMER 1585



Lillehammer
1585XX0009
14.10.2026 v.09.16
www.norlys.no

Indexek

Index	Szín	RAL
1585AL	ALUMÍNIUM	9006
1585WH	FEHÉR	9003
1585BL	FEKETE	9005
1585GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az installálási és szervizmunkát megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végzi, az érvényben lévő szabályozásoknak megfelelően A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk kérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.