

NORLYS LILLEHAMMER 1588


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1588XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no



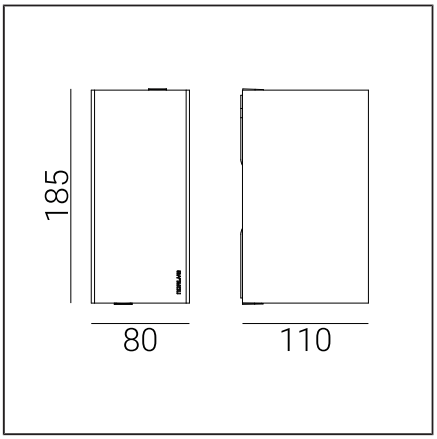

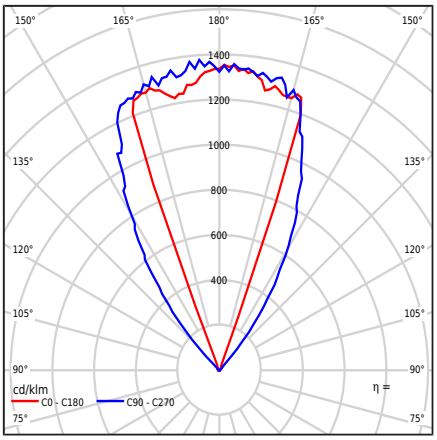

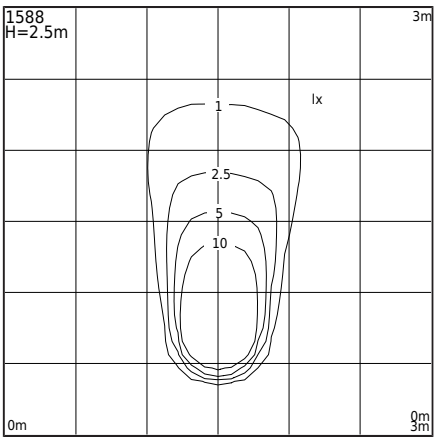

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Egyoldalas világítás 60°-os sugárzási szöggel felfelé.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest, amely széles körű alkalmazási lehetőségekkel rendelkezik, beleértve a fal felületek, homlokzatok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítását

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, átlátszó Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 2 db ø5mm lyuk, 45x130mm osztás A mellékelt szerelési utasítás szerint
Terminál	Csatlakozási terminálok: max 3x2,5mm² Lehetőség a világítótest hurokban való csatlakoztatására max. 3x1,5mm² Kerek, szigetelt kábel átmérője ø7...10,5mm
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,57kg / 1,72kg
Doboz méretei [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
A lámpatest méretei [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	2,8W
Lámpatest teljesítmény	4W
Lámpa fényáram	534lm
Világító fényáram	118lm
A lámpatest hatékonysága	29,5lm/W
ULOR	100%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤1
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.4
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,9
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest a következő változatban is elérhető:
- A lámpatest eltérő színével (a RAL színpaletta szerint)
Értékesítési feltételek és egyéb információk, a Norlys Értékesítési Osztályával történt kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	1A / 15,2µs
BUG értékelés	B0-U3-G0

Alkatrészek

ZS1587zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az installálási és szervizmunkát megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végzi, az érvényben lévő szabályozásoknak megfelelően A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk kérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

LILLEHAMMER 1588



Lillehammer
1588XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.no

Indexek

Index	Szín	RAL
1588AL	ALUMÍNIUM	9006
1588BL	FEKETE	9005
1588GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. Az installálási és szervizmunkát megfelelő engedéllyel és képesítéssel rendelkező személy végzi, az érvényben lévő szabályozásoknak megfelelően A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk kérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.