

NORLYS LILLEHAMMER 1588


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Lillehammer
1588XX0009
14.10.2026 v.09.11
www.norlys.it



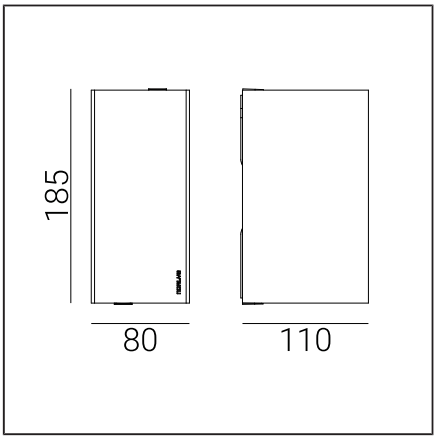

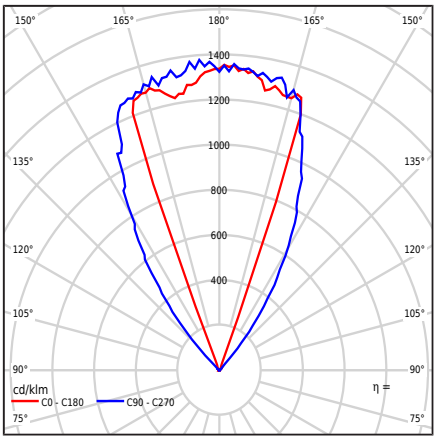

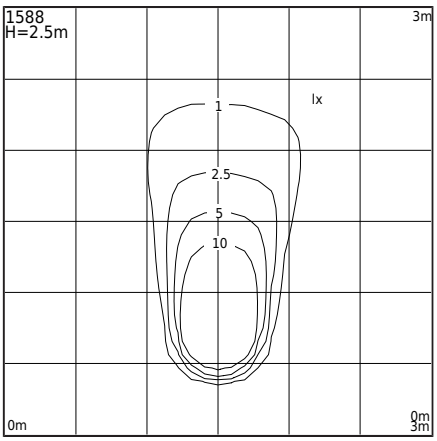

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce monofacciale con angolo del fascio di 60° rivolta verso l'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione con un'ampia gamma di applicazioni, compresa l'illuminazione di superfici murali, facciate e altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - vetro di sicurezza, trasparente. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio apparecchio di illuminazione: 2 fori ø5mm, interasse 45x130mm Secondo le istruzioni di montaggio allegate
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2.5mm² Possibilità di collegamento del corpo illuminante in loop di max. 3x1.5mm² Cavo isolato rotondo con un diametro nel range di ø7...10.5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,57kg / 1,72kg
Dimensioni della scatola [cm]	21cm x 12,5cm x 10,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	18,5cm x 11cm x 8cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK180501 V8 JB2835 3V 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Controllo esterno	Philips Xitanium TE (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	2,8W
Potenza del lume.	4W
Flusso luminoso della lampada	534lm
Flusso luminoso del luminare	118lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	29,5lm/W
ULOR	100%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,9
Fattore THD	20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL	
Corrente di spunto	1A / 15,2µs
Valutazione BUG	B0-U3-G0

Parti di ricambio

ZS1587zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'assemblaggio, leggere le istruzioni allegate al corpo illuminante. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del corpo illuminante

LILLEHAMMER 1588



Indici

Indice	Colore	RAL
1588AL	ALLUMINIO	9006
1588GR	GRAFITE	7016
1588BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Prima dell'assemblaggio, leggere le istruzioni allegate al corpo illuminante. L'installazione e i lavori di manutenzione sono eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo ulteriori informazioni su richiesta. La condensa che può verificarsi nei corpi illuminanti è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del corpo illuminante