

NORLYS ASKER 1705


AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | IK 08 | LED | DIM

Asker 1705XX0017
13.10.2026 v.17.1
www.norlys.no



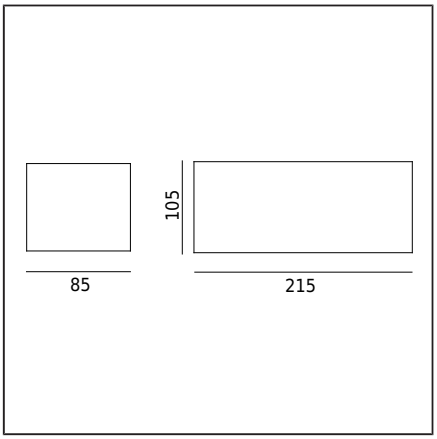

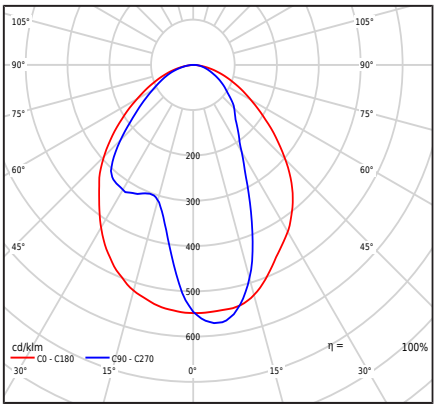

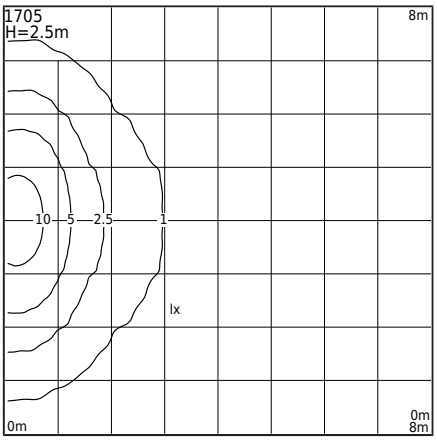

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajautettu alaspäin suunnattu puolipallon muotoinen valo
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jolla on laaja käyttöalue, mukaan lukien seinäpintojen, julkisivujen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistus.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Rungon rakenne - kuumasinkitty teräs Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste. Pohja - jauhemaalattu alumiinivalu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 2 reikää ø4,5mm, väli 180x60mm
Pääte	Liittimet: max 3x2,5mm², mahdollisuus valaisimen silmukkakytkentään max 3x1,5mm². Pyöreä kaapeli, jonka halkaisija ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Laatikon mitat [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	8W
Valaisimen wattimäärä	8W
Lampun valovirta	840lm
Valaisimen valovirta	165lm
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor valaisin	PF 0,95
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A F / EPREL	
Ryntäysvirta	35mA / 60ms
BUG-arviointi	B0-U0-G0

Varaosat

ZS1705zx0011	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
1705GA	KUUMASINKITYS	-

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista tutustu valaisimeen liitettyihin ohjeisiin. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.