


NORLYS ASKER SMALL PRO 1720


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
1720XX0010
04.11.2026 v.10.18
www.norlys.no

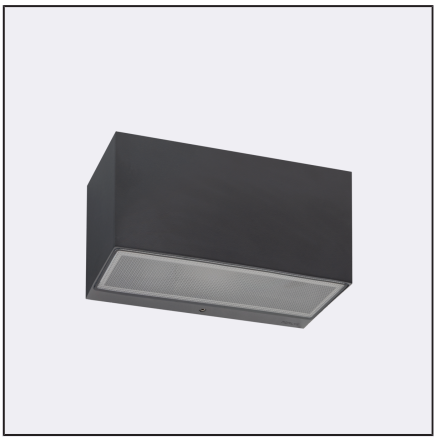

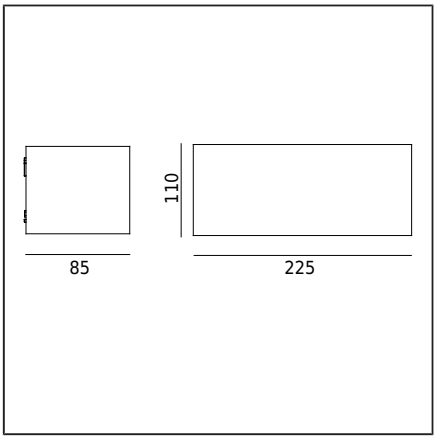

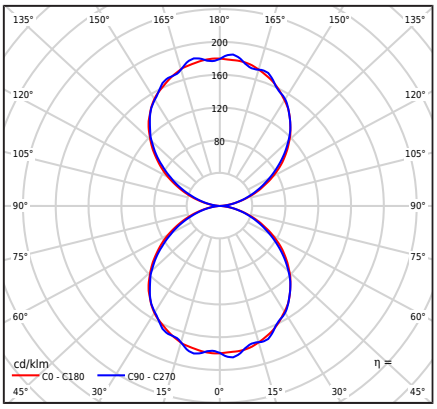

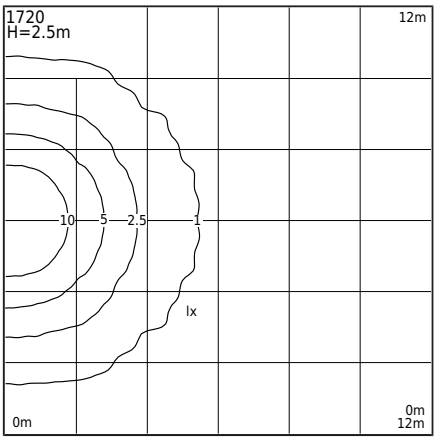

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétszínű fény: felfelé és lefelé irányított.
A lámpatest jellemzői	Egy lámpatest széles körű alkalmazási területtel, beleértve a falfelületek, homlokzatok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítását.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 2 lyuk ø4,5 mm távolság 180x60 mm
Terminál	Csatlakozókapcsok: max 3x2,5mm², alehetőség a lámpatest hurkolására: max 3x1,5mm². Kábel kerek köpenyben, átmérő ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,34kg / 1,47kg
Doboz méretei [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Philips Fortimo Strip 0,5ft MF FC LV6 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Felhasználói kézikönyv	Philips Xitanium TE (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	6,6W
Lámpatest teljesítmény	8,4W
Lámpa fényáram	1128lm
Világító fényáram	798lm
A lámpatest hatékonysága	95lm/W
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤0.3
Stroboszkóp hatás (SVM)	≤0.7
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF > 0,9
THD tényező	20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz	D / EPREL
Bekapcsolási áram	1,65A/16,5µs]
BUG értékelés	B0-U3-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 157

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat adunk az ügyfél kérésére.

ASKER SMALL PRO 1720



Asker small pro
1720XX0010
04.11.2026 v.10.18
www.norlys.no

Indexek

Index	Szín	RAL
1720AL	ALUMÍNIUM	9006
1720WH	FEHÉR	9003
1720BL	FEKETE	9005
1720GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat adunk az ügyfél kérésére.