


NORLYS ASKER SMALL PRO 1726


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Asker small pro
1726XX0017
13.10.2026 v.17.2
www.norlys.no

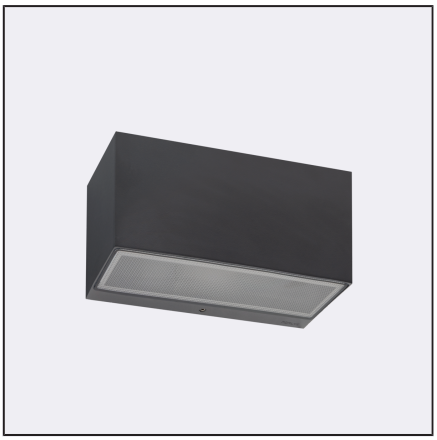

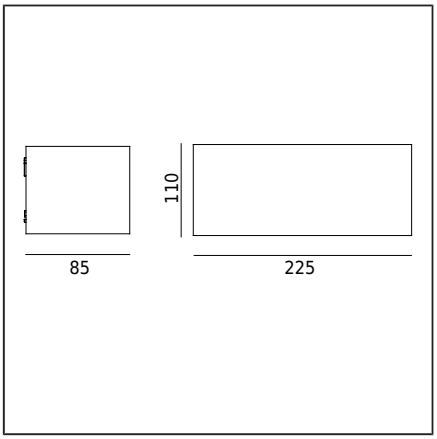

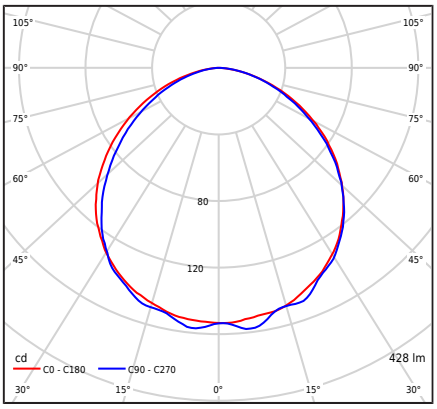

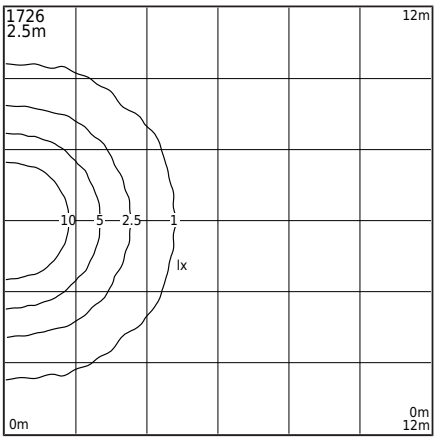

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz lefelé irányított félgömb alakú fény
A lámpatest jellemzői	Egy széles körű alkalmazási lehetőséggel rendelkező világítótest, többek között fal- és homlokzatvilágításhoz és más építészeti koncepciókhoz.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	Armatur rögzítése: 2 furat ø4,5 mm távolság 180x60 mm
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2,5mm², alehetőség lámpatest hurkolt csatlakoztatására max 3x1,5mm². Kerek kábel átmérője ø7...10,5mm.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	TE fázishasításos szabályzás
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,34kg / 1,47kg
Doboz méretei [cm]	24,5cm x 12,5cm x 10,5cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo_LED_Strip_0.5ft_MF_8xx_HV6 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	3,9W
Lámpatest teljesítmény	5,4W
Lámpa fényáram	653lm
Világító fényáram	429lm
A lámpatest hatékonysága	79,4lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	>72 000h
L90B10 [wg LM-80]	>64 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF > 0,9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A-G C / EPREL

BUG értékelés	B0-U0-G0

Alkatrészek

ZS1726zx0010	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1726AL	ALUMÍNIUM	9006
1726WH	FEHÉR	9003
1726BL	FEKETE	9005
1726GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el az armatúra mellékelt útmutatóját. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre a vásárló rendelkezésére állnak. A kondenzáció, amely az armatúrákban előfordulhat, természetes jelenség és nem befolyásolja az armatúra minőségét.