

NORLYS KOSTER PRO 1811


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1811XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no



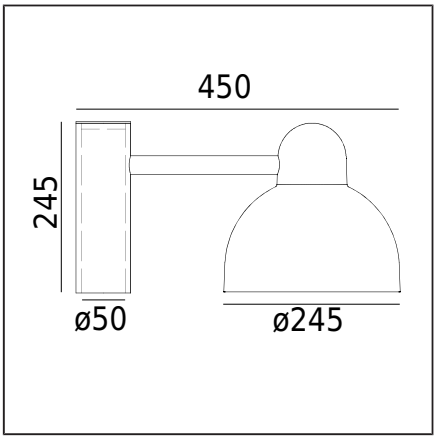

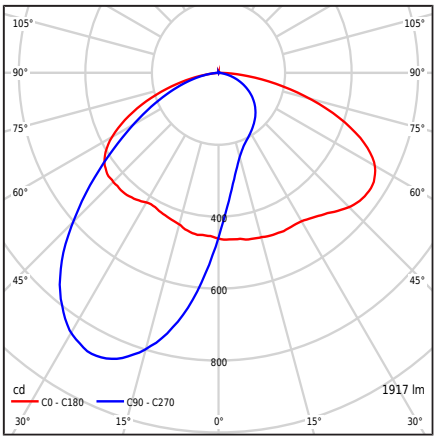

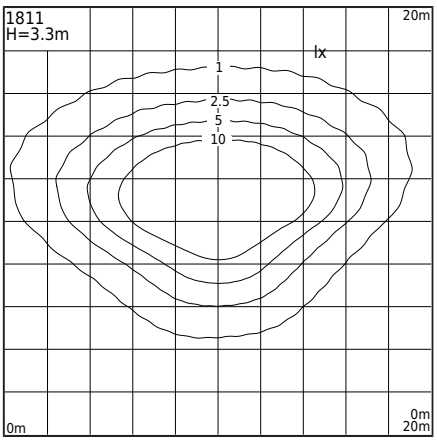

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente T2-M da empresa Ledil.
Características da luminária	A luminária de braço reto é projetada para ser montada em um poste de iluminação com um eixo de montagem de Ø50mm. Distribuição ampla e uniforme de luz. Adequada para instalações de emergência com tensão constante: DC 176 ÷ 280 V.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV. Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem do fixture: fixture adaptado para poste de ø50mm, profundidade de 80mm. De acordo com as instruções de instalação anexas. Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente.
Terminal	CABO H05VV-F 2x1 L=4.2 Branco para conexão dentro de um poste de iluminação (em uma caixa de junção de instalação elétrica adequadamente selecionada).
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,6kg / 2,9kg
Dimensões da caixa [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Dimensões da luminária [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Área lateral do luminaire	0,045m^2

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	15,4W
Potência do luminário	16,9W
Fluxo luminoso da lâmpada	2595lm
Fluxo luminoso do luminária	1917lm
Eficiência do luminária	113,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF 0.85
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, o dispositivo também está disponível:
- modo de operação/dimerização: dimerização por fase; DALI; 1...10V; programa completo DALI para exteriores
- pedidos personalizados para outros modos de operação/dimerização dentro do sistema NightDim "meio da noite"
- para cor de LED: 2200K, 2700K .... [1/1]
- para diferentes valores de fluxo luminoso
- versão com dispositivo de proteção contra surtos (SPD)
- para uma cor diferente do dispositivo (de acordo com a paleta de cores RAL)

Condições de venda e outras informações após consulta com o Departamento de Vendas da Norlys.

Classificação BUG	B1-U1-G1

Acessórios vendido separadamente

1270XX0010	
1273XX0009	
3011XX0010	

Peças de reposição

4699100415	Módulo LED.
469996500	Fonte de alimentação.
ZS1811zx0010	Conjunto de serviço.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções que acompanham o produto. A instalação e o trabalho de manutenção são realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação, que pode ocorrer em produtos, é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do produto.

KOSTER PRO 1811



Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
1811AL	ALUMÍNIO	9006
1811GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, leia as instruções que acompanham o produto. A instalação e o trabalho de manutenção são realizados por uma pessoa com as devidas autorizações e qualificações, de acordo com as regulamentações aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação, que pode ocorrer em produtos, é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do produto.