

NORLYS KOSTER PRO 1813


IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1813XX0010
16.09.2026 v.10.17
www.norlys.no



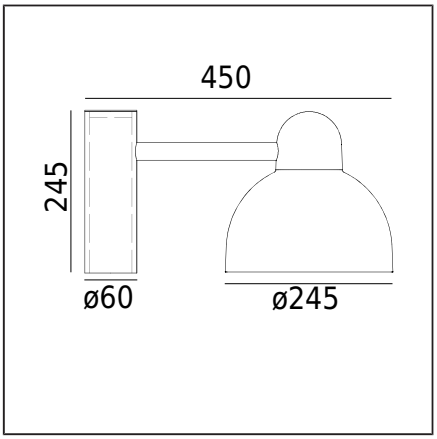

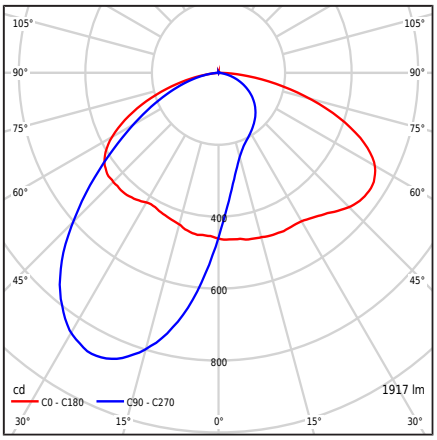

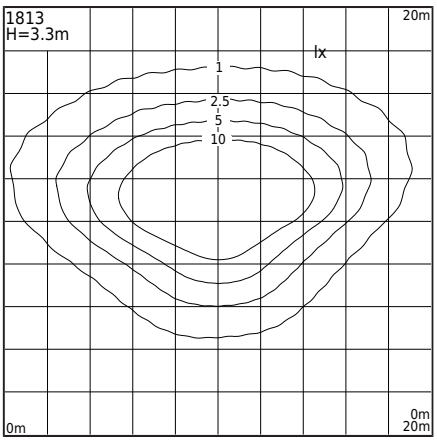

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil vállalat T2-M típusú lencséje.
A lámpatest jellemzői	Egyenes karon szerelt lámpatest, amely világítási oszlopra szerelhető szerelvény Ø60mm-es szárral. Széles, egyenletes fényeloszlás. Alkalmas vészvilágítási kialakításokra egyenfeszültségen: DC 176 ÷ 280 V.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Az armatúra rögzítése: az armatúra ø60 mm átmérőjű oszlophoz van igazítva, mélység 80 mm. A mellékelt szerelési útmutató szerint A többi tartozékot külön kell megrendelni.
Terminál	H05VV-F 2x1 L=4,2 Fehér kábel a világítóoszlop belsejébe történő csatlakoztatáshoz (megfelelően kiválasztott elektromos szerelődobozban)
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,6kg / 2,9kg
Doboz méretei [cm]	46cm x 26cm x 26cm
A lámpatest méretei [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
A lámpatest oldalsó területe	0,045m^2

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	15,4W
Lámpatest teljesítmény	16,9W
Lámpa fényáram	2007lm
Világító fényáram	1917lm
A lámpatest hatékonysága	113,4lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0.85
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest kapható a következőkkel:
- működési mód/fényerő-szabályozás: fázis szabályozás; DALI; 1...10V; teljes DALI kültéri program
- egyéb működési módok/fényerő-szabályozás "éjszaka közepe" NightDim rendszerrel külön megrendelésre
- LED színhőmérsékletek: 2200K, 2700K .... [1/1]
- különböző fényáram értékek
- változat túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD)
- különböző lámpatest színek (a RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel útján szerezhetők be
Egyenes karra szerelt lámpatest, amelyet Ø60 mm szerelési átmérőjű világítóoszlopon kell felszerelni.
Széles, homogén fényeloszlás.
Alkalmas vészvilágítási telepítésekhez egyenáramú tápellátással: DC 176 ÷ 280 V.

BUG értékelés	B1-U1-G1

Alkatrészek

4699100415	LED modul
469996500	Tápegység
ZS1833zx0010	Szervizkészlet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt szükséges elolvasni az armaturához mellékelt utasításokat. A telepítési és karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítéssel rendelkező személy végezheti, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre rendelkezésre állnak. Az armaturákban esetlegesen előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatura minőségét.

KOSTER PRO 1813



Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indexek

Index	Szín	RAL
1813AL	ALUMÍNIUM	9006
1813GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

A telepítés megkezdése előtt szükséges elolvasni az armaturához mellékelt utasításokat. A telepítési és karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítéssel rendelkező személy végezheti, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információk kérésre rendelkezésre állnak. Az armaturákban esetlegesen előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatura minőségét.