

NORLYS KOSTER PRO 1819


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1819XX0010
06.11.2026 v.10.4
www.norlys.it



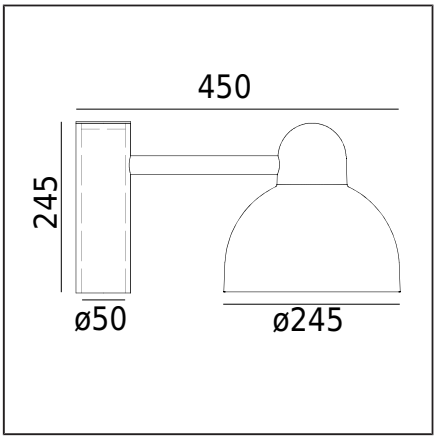

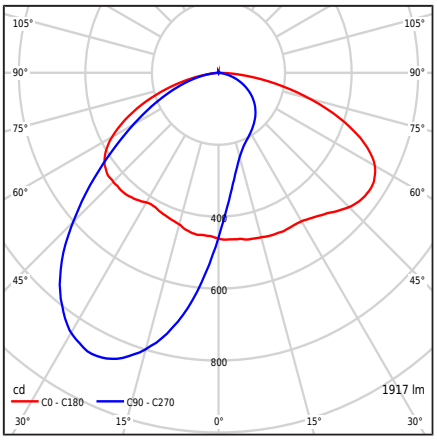

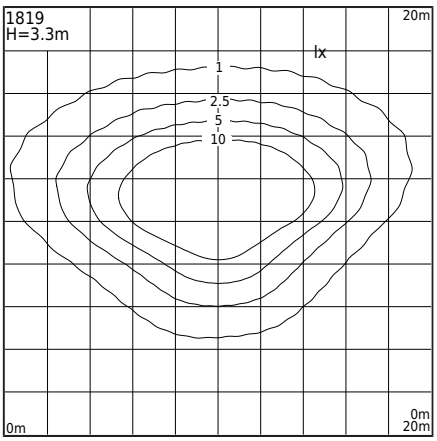

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente T2-M dell'azienda Ledil.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio su braccio dritto, progettato per l'installazione su un palo di illuminazione con stelo di montaggio Ø50mm. Ampia distribuzione uniforme della luce.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: apparecchio adattato per palo ø60mm, profondità 80mm. Altri accessori devono essere ordinati separatamente.
Terminale	Cavo H05VV-F 5G1 con una lunghezza di 3,7m per il collegamento all'interno di un palo di illuminazione (in una scatola di installazione elettrica adeguatamente selezionata).
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,86kg / 3,74kg
Dimensioni della scatola [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensioni del luminaire [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,045m^2

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	15,4W
Potenza del lume.	16,9W
Flusso luminoso della lampada	2801lm
Flusso luminoso del luminare	1917lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	113,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤0.1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.1
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0.98
Fattore THD	7%
Sovratensione	6 / 10kV
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	15A / 295µsec
Valutazione BUG	B1-U1-G1

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Accessori venduto separatamente

1270XX0010	Palo telescopico
1273XX0009	Palo telescopico
3011XX0010	Palo telescopico
7660XX0009	Riduzione

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di fare riferimento alle istruzioni incluse con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.

KOSTER PRO 1819

Parti di ricambio

911730000	Kit di servizio elettrico.
ZS1819zx0010	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
1819AL	ALLUMINIO	9006
1819GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di fare riferimento alle istruzioni incluse con l'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.