

NORLYS KOSTER PRO 1831


IP 65 | IK 10 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Koster pro
1831XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no



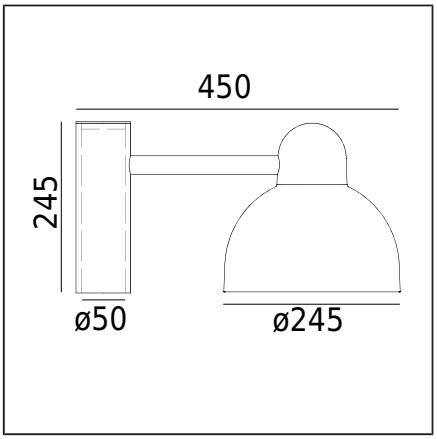

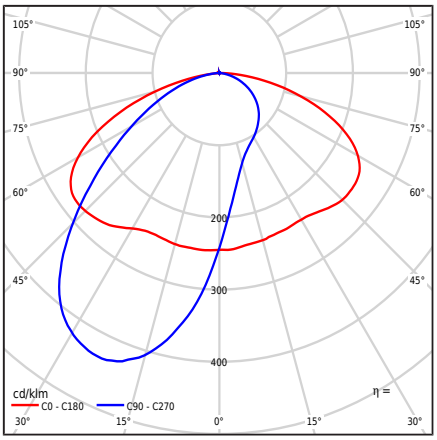

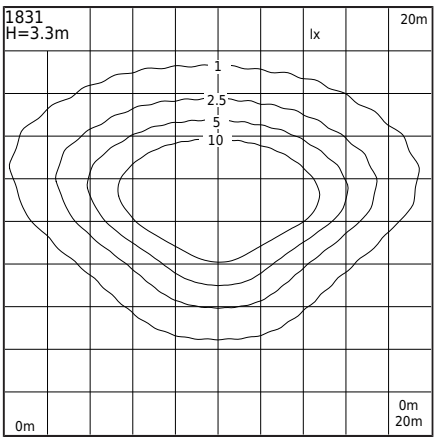

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil vállalat T2-M típusú lencséje.
A lámpatest jellemzői	Egyenes karra szerelt lámpatest, amely a Ø50mm-es szerelvényszárú világítási oszlopra történő rögzítésre szolgál. Széles, egyenletes fényeloszlás. Alkalmas vészvilágítási telepítésekhez egyenfeszültséggel: DC 176 ÷ 280 V

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: a lámpatest 50 mm átmérőjű oszlophoz készült, 80 mm mélységű. A mellékelt szerelési útmutató szerint. A többi tartozékot külön kell megvásárolni.
Terminál	H05VV-F KÁBEL 2x1 L=4,2 Fehér a világítási oszlop belsejébe történő csatlakoztatáshoz (megfelelően kiválasztott elektromos telepítő dobozban)
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,6kg / 2,9kg
Doboz méretei [cm]	46cm x 26cm x 26cm
A lámpatest méretei [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
A lámpatest oldalsó területe	0,045m^2

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Fényforrás teljesítmény	15,4W
Lámpatest teljesítmény	17,1W
Lámpa fényáram	2801lm
Világító fényáram	2002lm
A lámpatest hatékonysága	117,1lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor lámpatest	PF 0.85
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz D / EPREL

Opcionálisan a lámpatest elérhető a következő változatokban:
- üzemmód/szabályozás: fázishangolás; DALI; 1...10V; DALI kültéri teljes program
- egyéb üzemmódok/szabályozás külön megrendelés alapján a "NightDim" rendszerben
- LED színekhez: 2200K, 2700K .... [1/1]
- különböző fényáram értékekhez
- túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) felszerelt változatban
- különböző lámpatest színekhez (a RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és további információk a Norlys Értékesítési Osztállyal konzultálva érhetők el
A jobb karra rögzített lámpatest, amelyet Ø50 mm-es rögzítő tartóval rendelkező világítási oszlopra lehet szerelni. Széles és egyenletes fényeloszlás. Folyamatos feszültségű (DC 176 ÷ 280 V) vészvilágítási telepítésekhez alkalmas

BUG értékelés	B1-U1-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

1270XX0010	Teleszkópos oszlop
1273XX0009	Teleszkópos oszlop
3011XX0010	Teleszkópos oszlop

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Mielőtt megkezdené a beszerelést, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A beszerelési és karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. Az éppen zajló világítástechnikai fejlődés miatt további információ csak a vevő kérésére áll rendelkezésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

KOSTER PRO 1831



Alkatrészek

4699100416	LED modul
469996500	Tápegység
ZS1831zx0010	Szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
1831AL	ALUMÍNIUM	9006
1831GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS
2011/65/UE

Mielőtt megkezdené a beszerelést, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A beszerelési és karbantartási munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítéssel rendelkező személynek kell elvégeznie az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. Az éppen zajló világítástechnikai fejlődés miatt további információ csak a vevő kérésére áll rendelkezésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.