

NORLYS KOSTER PRO 1833


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1833XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.it



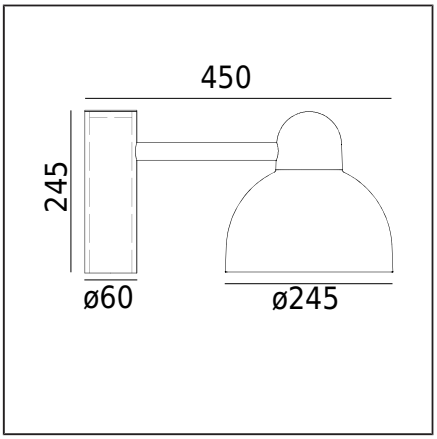

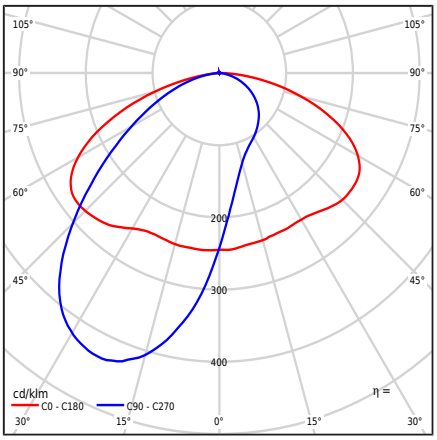

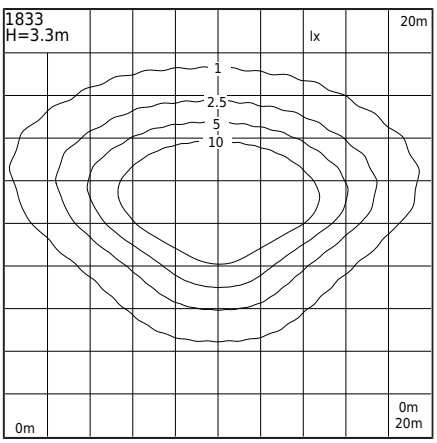

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente T2-M dell'azienda Ledil.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Apparecchio a braccio dritto progettato per l'installazione su un palo dell'illuminazione con attacco di montaggio Ø60mm. Ampia distribuzione uniforme della luce. Adatto per installazioni di emergenza con tensione continua: DC 176 ÷ 280 V

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio dei luminaires: apparecchio adattato al palo ø60mm, profondità 80mm. Secondo le istruzioni di installazione incluse Altri accessori devono essere ordinati separatamente.
Terminale	Cavo H05VV-F 2x1 L=4.2 Bianco per collegamento all'interno del palo di illuminazione (in un'apposita scatola di giunzione elettrica).
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	2,6kg / 2,9kg
Dimensioni della scatola [cm]	46cm x 26cm x 26cm
Dimensioni del luminaire [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,045m^2

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Potenza della sorgente luminosa	15,4W
Potenza del lume.	17,9W
Flusso luminoso della lampada	2007lm
Flusso luminoso del luminare	2002lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	111,8lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM5
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0.85
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Valutazione BUG	B1-U1-G1

Parti di ricambio

4699100416	Modulo LED.
469996500	Alimentazione.
ZS1813zx0010	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di familiarizzare con le istruzioni incluse con l'apparecchio di illuminazione. Lavori di installazione e manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio di illuminazione.

KOSTER PRO 1833

Indici

Indice	Colore	RAL
1833AL	ALLUMINIO	9006
1833GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, si prega di familiarizzare con le istruzioni incluse con l'apparecchio di illuminazione. Lavori di installazione e manutenzione devono essere eseguiti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La condensazione che può verificarsi negli apparecchi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio di illuminazione.