

NORLYS KOSTER PRO 1834


AC 220-240V 50-60Hz | IP 45 | IK 10 | LED | DIM

Koster pro
1834XX0010
10.11.2026 v.10.18
www.norlys.fr



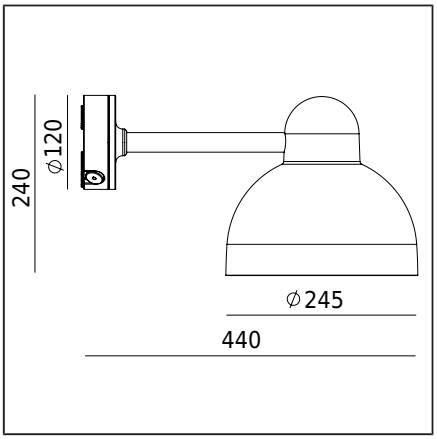

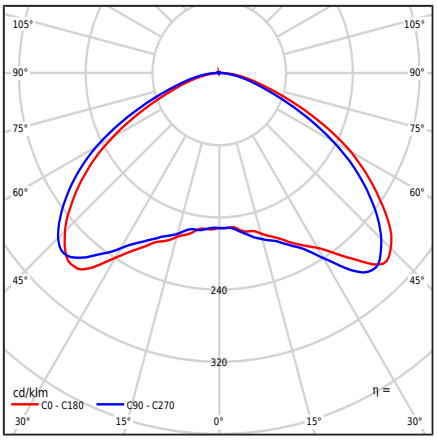

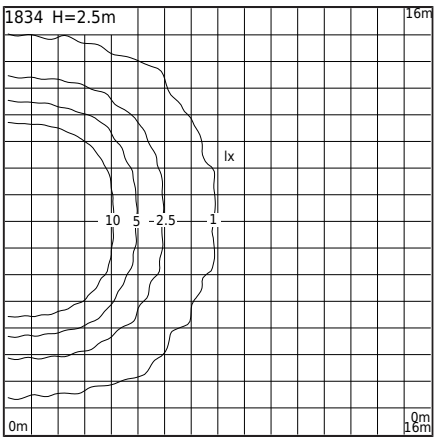

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique, montage sur bras.
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V).
Caractéristiques du luminaire	Applique murale avec bras droit au design moderne. Possibilité de fixation sur les coins des objets architecturaux. Large diffusion lumineuse uniforme.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous ø7mm, espacement selon l'instruction jointe. Conformément aux instructions de montage jointes. D'autres accessoires doivent être commandés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucle, max 3x1,5mm² Câble rond isolé avec un diamètre de ø7 ... 10,5mm
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	2,86kg / 3,74kg
Dimensions du carton [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensions du luminaire [cm]	44cm x 24,5cm x 24cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (🔗 Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	15,4W
Puissance racordée du luminaire	17W
Flux lumineux de la source lumineuse	2801lm
Flux lumineux du luminaire	2090lm
Efficacité lumineuse du luminaire	122,9lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM5
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0.85
Facteur THD	< 10%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-25...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / 🔗 EPREL

Optionnellement, le luminaire est également disponible :
- Mode de fonctionnement/variation : variation de phase ; DALI/TD ; 1...10V ; programme complet DALI extérieur.
- Autres modes de fonctionnement / variation disponibles dans le cadre du système DALI extérieur AstroDim / Dynadimmer "milieu de la nuit" sur demande spéciale.
- Pour couleur LED : 2200K, 2700K .... [1/1].
- Pour une valeur de flux lumineux différente.
- Version avec dispositif de protection contre les surtensions (SPD).
- Pour une couleur différente du luminaire (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département des ventes Norlys.

Courant d'appel	2A / 50µsec
Évaluation BUG	B1-U1-G1

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Avant de commencer l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — TÜVRheinland CERTIFIED — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

KOSTER PRO 1834

Pièces détachées

ZS1834zx0010	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Index

Index	Couleur	RAL
1834AL	ALUMINIUM	9006
1834GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.