

NORLYS KOSTER PRO 1841


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | LED | DALI2

Koster pro
1841XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



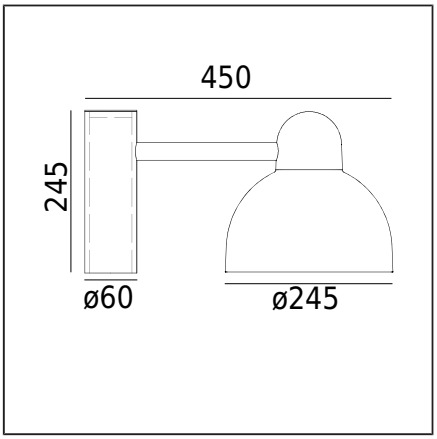

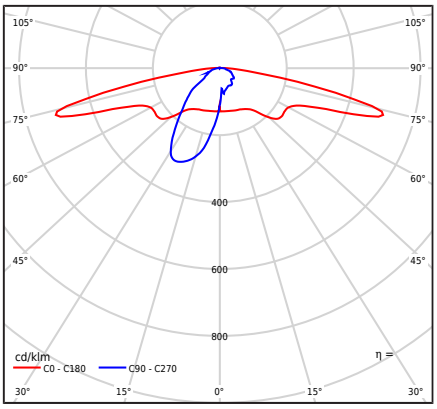

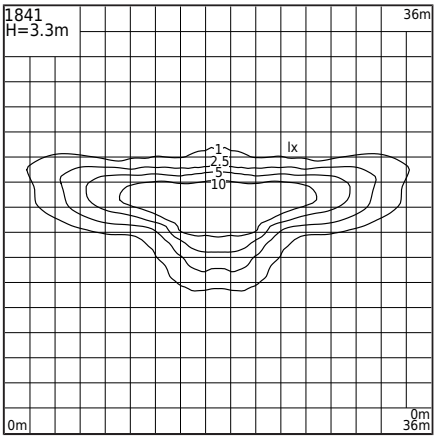

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil objektiivi tüüp T2-L (IESNA tüüp III)
Valgusti omadused	Valgusti sirge varre peal, mõeldud paigaldamiseks Ø60 mm kinnitusaasaga valgustuspostile. Lai ühtlane valgusejaotus.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Välimine hermeetiline lääts - läbipaistev PMMA-plastik
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldus: valgusti sobib ø60mm posti külge, 80mm sügavus, Muud tarvikud tuleb tellida eraldi
Terminal	H05VV-F 5G1 kaabel, 3,7 m pikk, ühendamiseks masti sees (korralikult valitud elektrikarbis)
Valgusallika tüüp	Optiline komplekt IP67-ga (LED-moodul ja lääts); elektrooniline vooluallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,86kg / 3,74kg
Kasti mõõtmed [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Valgusti külgala	0,045m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	16,9W
Valgusti võimsus	19,4W
Lambi valgusvoog	2927lm
Valgusti valgusvoog	2732lm
Valgusti tõhusus	140,8lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF>0.98
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
BUG hindamine	B1-U1-G1

Varuosad

ZS1841zx0009	Teeninduse komplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1841AL	ALUMIINIUM	9006
1841GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname klienti soovil lisainfot. LED-mooduli vahetamist tohib teha vastava kvalifikatsiooniga isik, järgides kehtivaid eeskirju. Kondensatsioon, mis võib valgustites esineda, on loomulik nähtus ega halvenda valgusti kvaliteeti