

NORLYS KOSTER PRO 1843


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | LED | DALI2

Koster pro
1843XX0010
06.11.2026 v.10.5
www.norlys.no



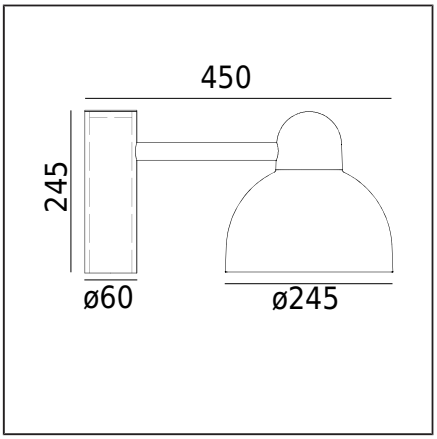

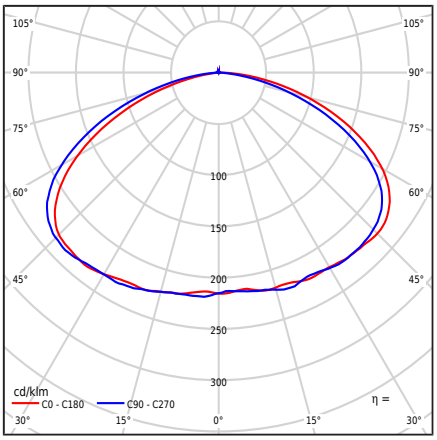

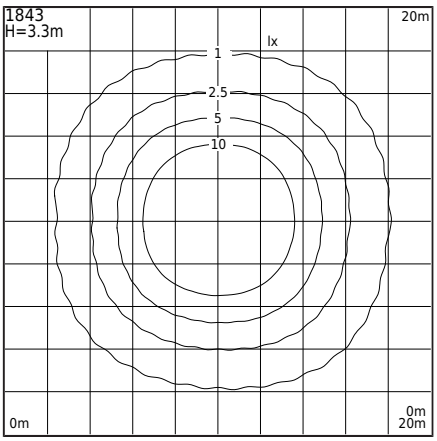

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características da luminária	Luminária com braço reto para montagem em poste de iluminação com espiga de montagem Ø50mm. Distribuição ampla e uniforme da luz.

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV.
Método de montagem	Montagem do fixture: fixture adaptado para um poste de ø60mm, profundidade 80mm. Outros acessórios devem ser encomendados separadamente.
Terminal	Cabo H05VV-F 5G1 com comprimento de 3,7m para conexão interna dentro do poste de iluminação (em uma caixa de eletro-instalação devidamente selecionada).
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	2,86kg / 3,74kg
Dimensões da caixa [cm]	43,5cm x 29cm x 24cm
Dimensões da luminária [cm]	45cm x 24,5cm x 24,5cm
Área lateral do luminaire	0,045m^2

Dados técnicos

Driver	Sim
Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	15,4W
Potência do luminário	18,4W
Fluxo luminoso da lâmpada	2801lm
Fluxo luminoso do luminária	1938lm
Eficiência do luminária	105,3lm/W
ULOR	0%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM5
Cintilação da luz (Pst LM)	≤0.1
Efeito estroboscópico (SVM)	≤0.1
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminária Power Factor	PF>0.98
Fator THD	7%
Sobretensão	6 / 10kV
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- para cores de LED 2200K/2700K
- para um valor de fluxo luminoso diferente
- para uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)

Condições de venda e outras informações mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.
Luminaire em um braço reto montado, destinado a ser instalado em um poste de iluminação com uma tomada de montagem Ø50 mm.
Distribuição ampla e uniforme da luz.

Corrente de pico	15A / 295µsec
Classificação BUG	B1-U1-G1

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Acessórios vendido separadamente

7660XX0009	Redução

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, você deve ler as instruções anexadas ao dispositivo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do dispositivo.

KOSTER PRO 1843



Peças de reposição

911750000	Kit de serviço elétrico.
ZS1843zx0010	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
1843AL	ALUMÍNIO	9006
1843GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, você deve ler as instruções anexadas ao dispositivo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais estão disponíveis mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a deterioração da qualidade do dispositivo.