

NORLYS GENEVE 1874


IP 65 | IK 08 | E27

Geneve 1874XX0009
16.09.2026 v.09.3
www.norlys.no



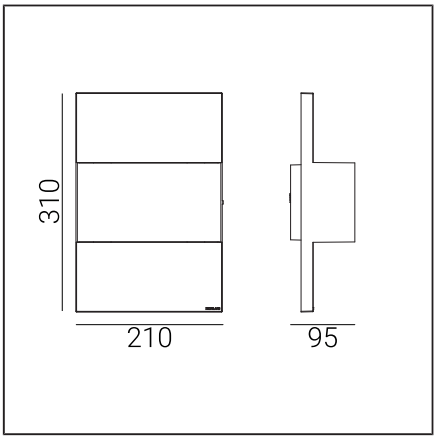

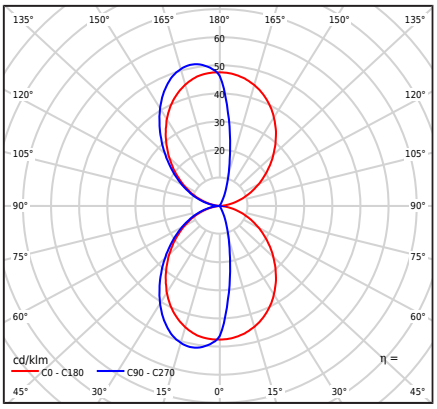

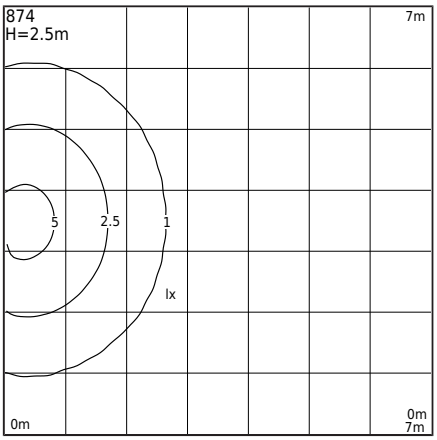

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Dobbeltlys: rettet opad og nedad.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et bredt anvendelsesområde, herunder belysning: vægoverflader, facader og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø5mm med en afstand på 100x132mm
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighed for tilslutning af armaturet i sløjfer på maks. 3x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter fra ø7...10,5mm
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	1,47kg / 1,85kg
Boksdimensioner [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Luminaiemål [cm]	31cm x 21cm x 95cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55...67
Lyskilde wattstyrke	LED max 9W
Armatur wattforbrug	LED max 9W
ULOR	50%
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
BUG-vurdering	B0-U3-G0

Reservedele

06870010	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
1874AL	ALUMINIUM	9006
1874GR	GRAFIT	7016
1874WH	HVID	9003

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs venligst de medfølgende instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi ekstra information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.