

NORLYS GENEVE 1879


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Geneve 1879XX0010
14.10.2026 v.10.6
www.norlys.no



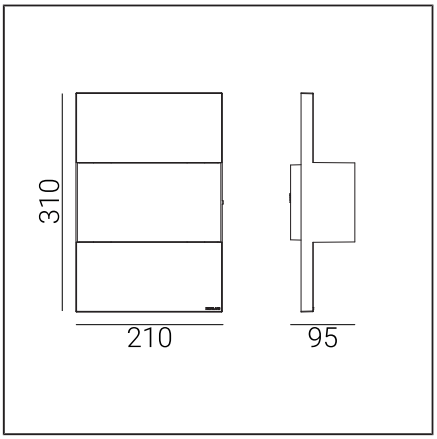

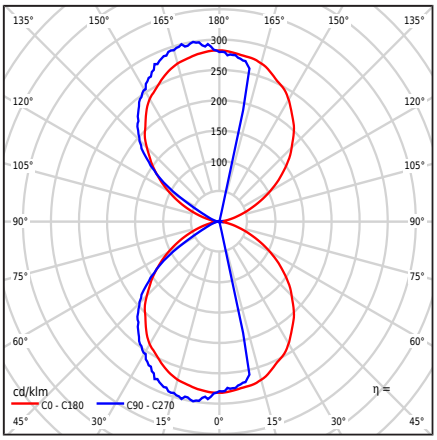

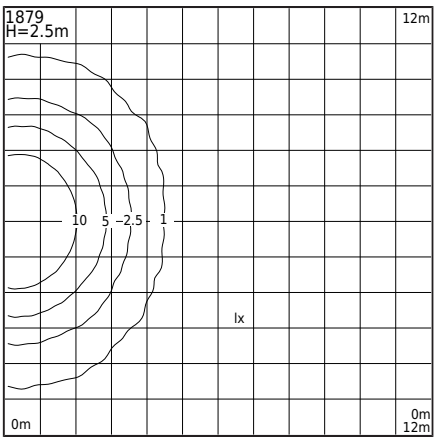

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Kahepoolne valgus: suunatud üles ja alla.
Valgusti omadused	Valgusti, millel on lai kasutusala, sealhulgas valgustamiseks: seinapinnad ja fassaadid ning teised arhitektuurikontseptsioonid

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - satiin polükarbonaat, UV-stabiliseeritud . Silikoonist tihend. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku ø5mm, vahe 100x132mm. Järgi lisatud paigaldusjuhiseid.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 3x2,5mm² Valgusti ühendamise võimalus ahelates maksimaalselt 3x1,5mm² Ümmargune isoleeritud kaabel läbimõõduga ø7...10,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	1,59kg / 1,96kg
Kasti mõõtmed [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	21cm x 9,5cm x 31cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	6,4W
Valgusti võimsus	8,2W
Lambi valgusvoog	1218lm
Valgusti valgusvoog	649lm
Valgusti tõhusus	79,1lm/W
ULOR	50%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,92
THD tegur	15%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A G C / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Erineva valgusvoo väärtusega
- Erinevas valgusti värvis (vastavalt RAL värvitabelile)

Müügi tingimused ja lisainformatsioon pärast Norlysi müügiosakonnaga ühendust võtmist.

Sissevoolu vool	8A / 10µs
BUG hindamine	B0-U3-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Varuosad

4699100540	Teeninduse komplekt toiteallikas
4699101109	Teenuse komplekt LED
ZS1879zx0010	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist on vaja lugeda valgusti juurde kuuluvaid juhiseid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume lisainfot kliendi soovil. Kinnitustes esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.

GENEVE 1879

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
1879AL	ALUMIINIUM	9006
1879GR	GRAFIIT	7016
1879WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist on vaja lugeda valgusti juurde kuuluvaid juhiseid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume lisainfot kliendi soovil. Kinnitustes esinev kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.