

NORLYS GENEVE 1879


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Geneve 1879XX0010
14.10.2026 v.10.6
www.norlys.it



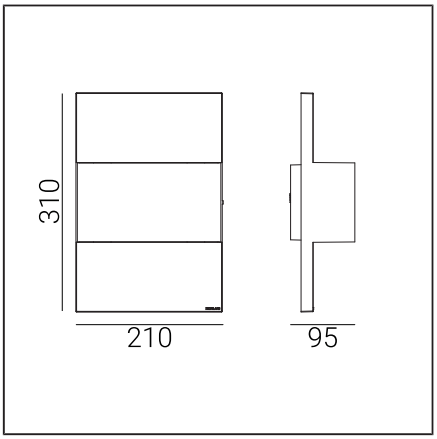

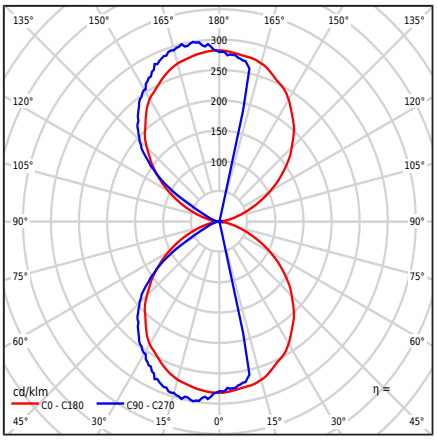

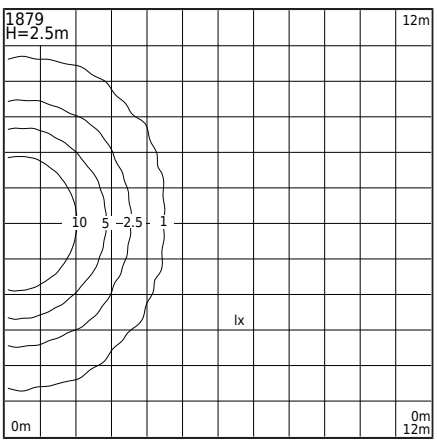

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce bidirezionale: diretta verso l'alto e verso il basso.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio con un'ampia gamma di applicazioni, anche per l'illuminazione: superfici murarie e facciate, e altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato satinato, stabilizzato ai raggi UV. Guarnizione in silicone. Passacavo EPDM.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 2 fori ø5mm, spazio 100x132mm. Secondo le istruzioni di installazione allegate.
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2.5mm² Possibilità di collegare l'apparecchio in anelli di max. 3x1.5mm² Cavo isolato rotondo con diametro di ø7...10.5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,59kg / 1,96kg
Dimensioni della scatola [cm]	23cm x 13cm x 35,5cm
Dimensioni del luminaire [cm]	21cm x 9,5cm x 31cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	6,4W
Potenza del lume.	8,2W
Flusso luminoso della lampada	1218lm
Flusso luminoso del luminare	649lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	79,1lm/W
ULOR	50%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF 0,92
Fattore THD	15%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C / EPREL	
Corrente di spunto	8A / 10µs
Valutazione BUG	B0-U3-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 46, B 16A: 75, C 10A: 74, C 16A: 120

Parti di ricambio

4699100540	Alimentatore di servizio impostato
4699101109	Servizio set LED
ZS1879zx0010	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, è necessario leggere le istruzioni incluse con il dispositivo di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione.

GENEVE 1879

Indici

Indice	Colore	RAL
1879AL	ALLUMINIO	9006
1879WH	BIANCO	9003
1879GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, è necessario leggere le istruzioni incluse con il dispositivo di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi nei dispositivi è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità del dispositivo di illuminazione.